


Solar-Log™ Modbus TCP PM Lizenz

Bei einigen Netzbetreibern wird die Fernwirktechnik über die Modbus TCP Powermanagement Schnittstelle mit dem Solar-Log Base gekoppelt. Der Empfang von Wirk- und Blindleistungsbefehlen sowie die Rückmeldung verschiedener Messwerte erfolgen über diese digitale Schnittstelle. Ist für die Regelung ein Utility Meter notwendig, muss ein Solar-Log Base 2000 eingesetzt werden.

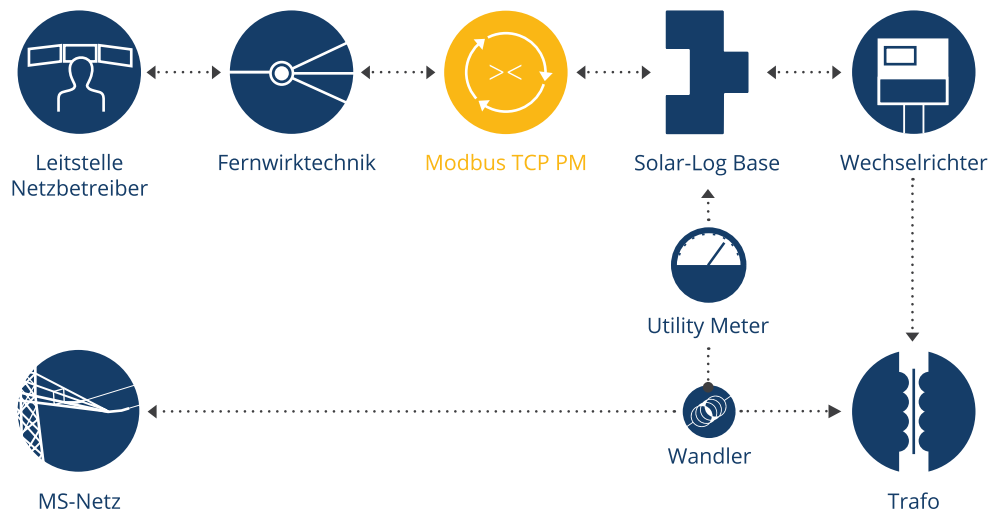

Artikelnummern

Solar-Log™ Modbus TCP PM Lizenz

255511