

# **KeContact**

**P30 x-series**

**Ladestation**

**Konfigurationshandbuch V 4.20**

**Originalbetriebsanleitung**



Automation by innovation.

Dokument Nr.: 105802 | Version published: 01.2026  
Dokument: V 4.20 (de)  
Seitenanzahl: 62

© KEBA 2021

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Wir wahren unsere Rechte.

**KEBA Energy Automation GmbH**

Reindlstraße 51, 4040 Linz, Austria, [www.keba.com/emobility](http://www.keba.com/emobility)  
☎ +43 732 7090-0, 📠 +43 732 7309-10, ✉ [kecontact@keba.com](mailto:kecontact@keba.com)

Informationen zu KEBA und zu unseren Niederlassungen finden Sie unter [www.keba.com](http://www.keba.com).

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>5</b>
1.1	Darstellung Sicherheitshinweise .....	5
1.2	Zweck des Dokuments.....	6
1.3	Voraussetzungen .....	6
1.4	Gewährleistung .....	7
1.5	Hinweise zu diesem Dokument.....	8
1.6	Weiterführende Dokumentation .....	8
<b>2</b>	<b>Systemübersicht.....</b>	<b>9</b>
2.1	Netzwerkschnittstellen .....	9
2.1.1	LAN .....	10
2.1.2	WLAN (optional).....	11
2.1.3	WLAN Access Point (optional).....	12
2.1.4	Mobilfunk (optional).....	12
2.2	Aufbau eines lokalen Ladenetzwerks (Master/Client).....	14
2.2.1	Anzeigen und Signale .....	14
2.2.2	Direkte Verbindung von Master und Client .....	14
2.2.3	Verbindung mittels Router oder Switch.....	15
2.2.4	Ports für die Kommunikation im Ladenetzwerk.....	16
2.2.5	IP Adressen im Netzwerk.....	17
<b>3</b>	<b>Konfiguration.....</b>	<b>18</b>
3.1	Anschlussfeld.....	18
3.2	DIP-Switch Einstellungen.....	18
3.3	DHCP-Server aktivieren.....	19
3.3.1	Konfiguration auslesen .....	20
3.3.2	Konfigurationsdatei anpassen.....	20
3.3.3	Konfiguration einspielen.....	20
3.4	Serienkonfiguration über USB-Stick .....	21
3.4.1	Konfiguration erstellen .....	21
3.4.2	Konfiguration auslesen .....	21
3.4.3	Konfigurationsdatei anpassen.....	22
3.4.4	Konfiguration einspielen.....	23
<b>4</b>	<b>Webinterface.....</b>	<b>24</b>
4.1	Hauptmenü .....	26
4.1.1	Status .....	26
4.1.2	Ladesitzungen (Charging sessions).....	27
4.1.3	RFID Karten (RFID cards).....	27
4.1.4	Ladeverbund (Charging network) .....	27
4.1.5	System .....	29

4.1.6	Konfiguration (Configuration) .....	31
4.2	Benutzermenü.....	34
4.2.1	Benutzereinstellungen .....	34
<b>5</b>	<b>Funktionen .....</b>	<b>36</b>
5.1	Lastmanagement im lokalen Ladenetzwerk.....	36
5.1.1	Gleichverteilungsmodus.....	36
5.1.2	Schieflastausgleich .....	36
5.1.3	Strombegrenzung .....	36
5.1.4	Phasenbezogenes Lastmanagement .....	37
5.2	RFID-Autorisierung .....	38
5.2.1	Autorisierungsmodi .....	38
5.2.2	Anzeigen und Signale .....	39
5.2.3	RFID-Autorisierung ohne OCPP-Backend Anbindung.....	39
5.2.4	RFID-Autorisierung mit OCPP-Backend Anbindung.....	41
5.2.5	Ladevorgang mit RFID-Autorisierung starten .....	41
5.3	OCPP-Backend.....	42
5.4	Smart Home Interface.....	43
5.5	Einbindung externer Zähler.....	44
5.5.1	Unterstützte Zähler.....	45
5.5.2	Anschluss.....	46
5.5.3	Einstellungen .....	46
5.5.4	Fixe IP Adresse und Verbindungstest des Zählers .....	46
5.6	PV optimiertes Laden.....	47
5.7	EMS Integration .....	49
<b>6</b>	<b>Kurzbeschreibung der eMobility App.....</b>	<b>50</b>
<b>7</b>	<b>Kurzbeschreibung des eMobility Portals .....</b>	<b>51</b>
<b>8</b>	<b>Instandhaltung.....</b>	<b>53</b>
8.1	Diagnose und Fehlerbehebung.....	53
8.2	Software-Update .....	53
8.2.1	Software-Update über Webinterface.....	54
8.2.2	Software-Update über USB-Stick .....	54
8.2.3	Software-Update über OCPP-Backend .....	55
8.2.4	Software-Update über eMobility Portal .....	55
8.2.5	Software-Update über eMobility App .....	55
<b>9</b>	<b>Länderspezifische Besonderheiten .....</b>	<b>56</b>
9.1	Länderspezifische Einstellungen für Österreich.....	56
	<b>Index .....</b>	<b>58</b>

# 1 Einleitung

Dieses Dokument bezieht sich auf folgende Geräte:

- KeContact P30 x-series mit Software Version 1.19

Die Gerätevariante lässt sich über die Produktbezeichnung am Typenschild ermitteln. Die Software-Version kann über das Webinterface ausgelesen werden. Nähere Informationen siehe "Bedienungsanleitung".

Die in diesem Handbuch abgebildeten Komponenten sind Beispielgrafiken. Die Abbildungen und Erläuterungen beziehen sich auf eine typische Ausführung des Geräts. Die Ausführung Ihres Geräts kann davon abweichen.

## 1.1 Darstellung Sicherheitshinweise

Im Handbuch finden Sie an verschiedenen Stellen Hinweise und Warnungen vor möglichen Gefahren. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:



### GEFAHR!

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---



### WARNUNG!

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---



### VORSICHT!

Bedeutet, dass leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---

### Achtung

Bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---



### ESD

Mit dieser Warnung wird auf die möglichen Folgen beim Berühren von elektrostatisch empfindlichen Bauteilen hingewiesen.

---

### Information

Kennzeichnet Anwendungstipps und nützliche Informationen. Es sind keine Informationen enthalten, die vor einer gefährlichen oder schädlichen Funktion warnen.

## 1.2 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration der erweiterten Funktionen von KeContact P30 x-series, nachdem diese installiert wurde. Dies umfasst unter anderem die Beschreibung der Einstellungen im Webinterface.

Dieses Dokument dient als Erweiterung zu den mitgelieferten Handbüchern von KeContact P30 x-series.

**Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in den mitgelieferten Handbüchern sind unbedingt zu beachten!**

## 1.3 Voraussetzungen

Dieses Dokument enthält Informationen für Personen mit den folgenden Voraussetzungen:

Zielgruppe	Voraussetzung an Wissen und Können
Elektrofachkraft	<p>Person, die aufgrund fachlicher Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.</p> <p>Kenntnisse über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktuell gültige Sicherheitsvorschriften,</li> <li>• die Arbeitsweise der Ladestation,</li> <li>• die Anzeigen und Bedienelemente der Ladestation,</li> <li>• Grundlagen der Netzwerktechnik,</li> <li>• Grundlagen der IT,</li> <li>• Diagnosemöglichkeiten,</li> <li>• systematische Fehleranalyse und -behebung,</li> <li>• die Einstellmöglichkeiten an der Ladestation.</li> </ul>

## 1.4 Gewährleistung

Es dürfen nur die vom Hersteller ausdrücklich erlaubten Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden. Sonstige Manipulationen am Gerät haben den Verlust des Gewährleistungsanspruchs zur Folge.



### WARNUNG!

#### Gefahr durch elektrischen Schlag und Brandgefahr!

Nach einem Öffnen des Frontteils kann die Produktsicherheit nicht mehr gewährleistet werden.

Es dürfen nur die Abdeckungen geöffnet werden, die in den Handlungsanweisungen beschrieben sind. Ist eine der Abdeckungen durch eine Plombe versiegelt, darf diese durch Unbefugte nicht geöffnet werden. Durch einen Bruch der Plombierung verliert das Gerät seine spezifische Eignung und darf aufgrund der daraus folgenden, falschen Kennzeichnung nicht mehr in Betrieb genommen werden.

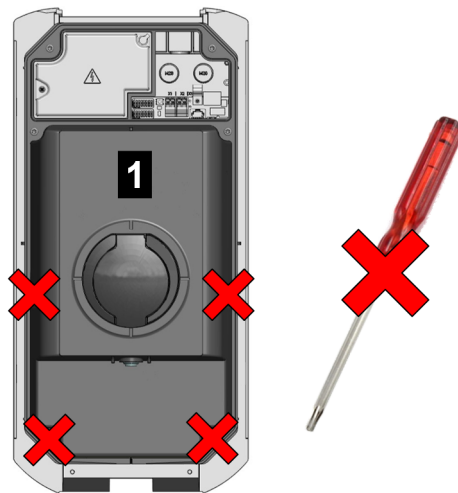


Abb. 1-1: Schrauben am Frontteil

Das Frontteil **1** darf nicht geöffnet werden. Durch das Öffnen des Frontteils (4 Torx-Schrauben) zerbricht das Herstellersiegel und damit verfällt der Gewährleistungsanspruch. Für einen Gewährleistungsanspruch besteht eine Nachweispflicht des Kunden, dass der Material- oder Verarbeitungsfehler bereits zum Auslieferungszeitpunkt bestanden hat. Bei einem Bruch des Herstellersiegels kann dieser Nachweis nicht mehr erbracht werden, wodurch der Gewährleistungsanspruch verfällt.

Ein Gerät mit gebrochenem Herstellersiegel oder entfernter Plombierung darf nicht mehr in Betrieb genommen werden. Es sind die notwendigen Schritte für den Austausch oder die Reparatur der Ladestation durch den Fachhändler oder Servicepartner einzuleiten.

## 1.5 Hinweise zu diesem Dokument

Das Handbuch ist Teil des Produktes. Es ist über seine gesamte Lebensdauer aufzubewahren und gegebenenfalls an nachfolgende Besitzer oder Benutzer des Produktes weiterzugeben.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen müssen genau befolgt werden. Andernfalls können Gefahrenquellen geschaffen oder Sicherheitseinrichtungen unwirksam gemacht werden. Unabhängig von den in diesem Handbuch gegebenen Sicherheitshinweisen sind die dem jeweiligen Einsatzfall entsprechenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Inhalt des Dokuments

- Konfiguration der erweiterten Funktionen der Ladestation

### Im Dokument nicht enthalten

- Installation und Deinstallation der Ladestation
- Betriebsverhalten der Ladestation
- Bedienung der Ladestation

## 1.6 Weiterführende Dokumentation

Handbücher und weiterführende Informationen sind auf unserer Website verfügbar:

[www.keba.com/emobility-downloads](http://www.keba.com/emobility-downloads)

Bezeichnung	Zielgruppe
Bedienungsanleitung P30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endkunde</li> <li>• Elektrofachkraft</li> </ul>
Installationshandbuch P30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrofachkraft</li> </ul>
UDP Programmers Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierer</li> </ul>
Modbus TCP Programmers Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierer</li> </ul>
FAQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endkunde</li> <li>• Elektrofachkraft</li> <li>• Servicetechniker</li> </ul>

## 2 Systemübersicht

Mit KeContact P30 x-series (je nach Variante) lassen sich mehrere Ladestationen in Form eines Master-/Client-Netzwerks miteinander verbinden. Dadurch wird das Laden mit einem intelligenten Lastmanagement möglich. Zusätzlich kann eine Anbindung an ein übergeordnetes OCPP-Backend erfolgen. Für diese Funktionen ist die Ladestation mit unterschiedlichen Netzwerkschnittstellen ausgestattet.

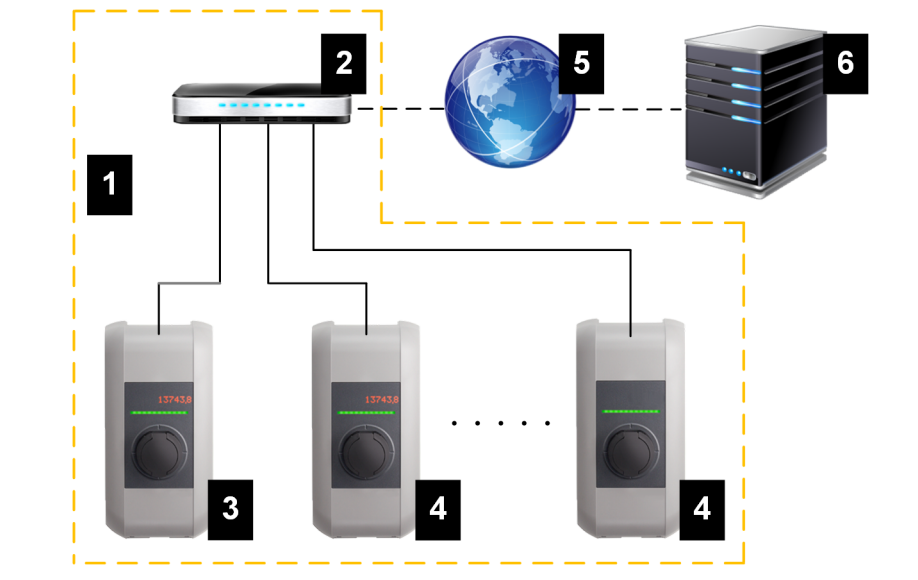


Abb. 2-2: Beispiel Netzwerkaufbau

<b>1</b> ... Lokales Ladenetzwerk	<b>2</b> ... Router/Switch
<b>3</b> ... Master-Ladestation (x-series)	<b>4</b> ... Client-Ladestation (c-series)
<b>5</b> ... Übergeordnetes Netzwerk/Internet	<b>6</b> ... OCPP-Backend

Als Master-Ladestationen können nur KeContact P30 x-series (je nach Variante), als Client-Ladestationen nur c-series betrieben werden.

Die folgenden Kapitel beschreiben, welche Netzwerkschnittstellen KeContact P30 x-series (Master-Ladestation) zur Verfügung stellt und wie der Aufbau eines Master-/Client-Netzwerks realisiert werden kann.


### 2.1 Netzwerkschnittstellen

KeContact P30 x-series stellt folgende Netzwerkschnittstellen (z.B. für die Anbindung an ein OCPP-Backend, ...) zur Verfügung:

- LAN
- WLAN (optional)
- WLAN Access Point (optional)
- Mobilfunk (optional)

### 2.1.1 LAN

KeContact P30 x-series kann über die integrierte LAN-Schnittstelle mit einem Router verbunden werden. Der Router stellt über das Internet eine Verbindung zu einem OCPP-Backend her.

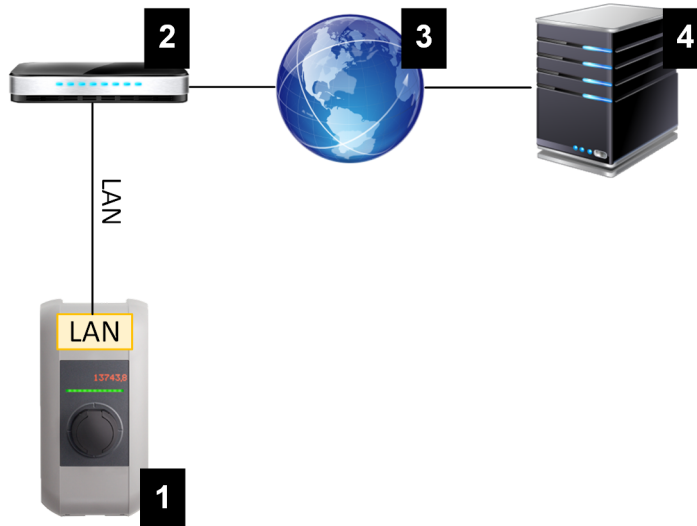

1 ... KeContact P30 x-series

2 ... Router

3 ... Internet

4 ... OCPP-Backend

#### Anschluss: Ethernet1-Anschluss (LSA+®)

Über die LAN-Schnittstelle kann KeContact P30 x-series auch mit anderen Ladestationen verbunden werden, wodurch sich ein Ladenetzwerk realisieren lässt.


#### Information

Der Ethernet1-Anschluss X4 (LSA+®) und der Ethernet2-Anschluss X3 (RJ45) sind auf der Platine parallel geschaltet und können nicht gleichzeitig verwendet werden. Der jeweils nicht verwendete Anschluss muss gegebenenfalls (z. B. im Servicefall) abgesteckt werden.

Der Ethernet1-Anschluss X4 ist als Klemmenblock in LSA+® Technik ausgeführt. Es wird empfohlen, eine fest verdrahtete Kommunikation (z. B. für SmartHome oder ein Ladenetzwerk) an dem LSA+® Anschluss auszuführen.

### 2.1.2 WLAN (optional)

KeContact P30 x-series kann über das integrierte WLAN mit einem Router verbunden werden. Ist der Router mit dem Internet verbunden, kann so eine Verbindung zu einem OCPP-Backend hergestellt werden.

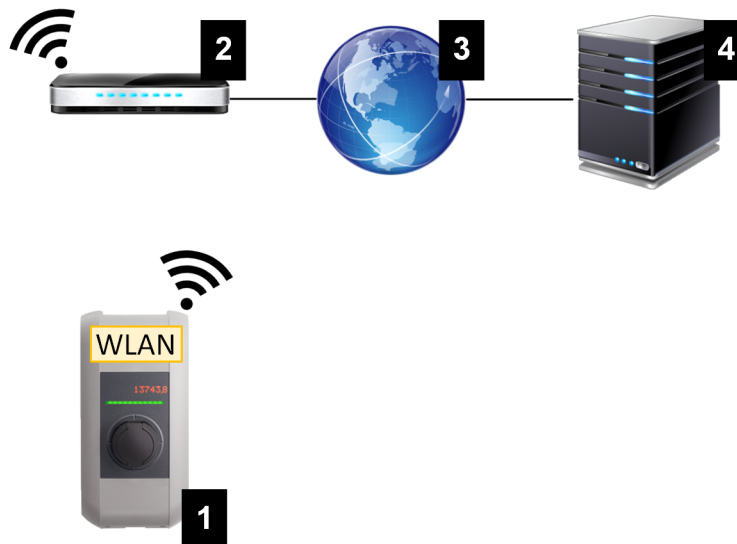

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> ... KeContact P30 x-series | <b>2</b> ... Router       |
| <b>3</b> ... Internet               | <b>4</b> ... OCPP-Backend |

Die technischen Daten zum WLAN-Modul befinden sich im "Installationshandbuch".

#### Information

Nur wenn die Ladestation als einzelne Ladestation betrieben wird, kann die Verbindung zum Router mittels WLAN erfolgen. Ist die Ladestation Teil eines Ladenetzwerks (Master-/Client-Netzwerk), dann muss die Verbindung zum Router immer über LAN erfolgen.

### 2.1.3 WLAN Access Point (optional)

KeContact P30 x-series kann über den integrierten WLAN Access Point mit einem mobilen Endgerät verbunden werden. Mit dem mobilen Endgerät kann einfach auf das Webinterface zugegriffen und die Konfiguration der Ladestation durchgeführt werden.



1 ... KeContact P30 x-series


Die Zugangsdaten und die möglichen IP-Adressen des WLAN Access Point stehen am Konfigurationsetikett. Um einen Konflikt im Netzwerk zu vermeiden, kann die Ladestation zwischen drei möglichen IP-Adressen wechseln. Das Konfigurationsetikett befindet sich in einem Beutel, der dem Montagematerial beigelegt ist.

Um die Konfiguration über ein mobiles Endgerät durchzuführen, sind folgende Schritte notwendig:

- 1) Mobiles Endgerät mit dem WLAN Access Point verbinden.
- 2) Die IP-Adresse des WLAN Access Point in einem Webbrowser am mobilen Endgerät aufrufen.
- 3) Konfiguration über das Webinterface durchführen.

### 2.1.4 Mobilfunk (optional)

Bestimmte Gerätevarianten verfügen über ein Mobilfunk-Modul. KeContact P30 x-series mit Mobilfunk kann über das Mobilfunknetz eine Verbindung zu einem OCPP-Backend herstellen. Für die Datenübertragung können tarifabhängig Zusatzkosten bei einem Mobilfunkanbieter anfallen.

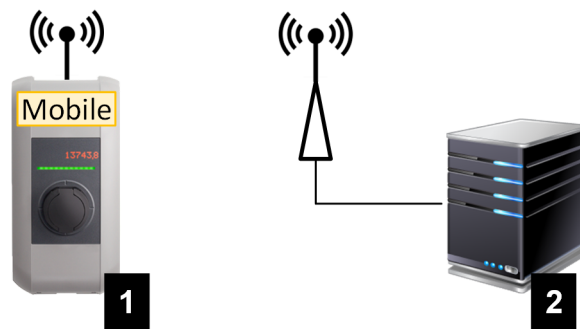

1 ... KeContact P30 x-series

2 ... OCPP-Backend

Für die Anbindung an ein externes OCPP-Backend mittels Mobilfunk muss bei der Inbetriebnahme eine geeignete SIM-Karte installiert werden. Zusätzlich muss Mobilfunk als Verbindung zum OCPP-Backend aktiviert werden und die Zugangsdaten des Mobilfunkanbieters müssen in der Konfiguration (Webinterface) eingestellt werden.

### Information

Username und Passwort für die Mobilfunkverbindung dürfen nicht leer sein und müssen aus mehr als einem Zeichen bestehen!

Die Inbetriebnahme des Mobilfunk-Moduls ist im "Installationshandbuch" beschrieben. Die technischen Daten zur Mobilfunk-Schnittstelle und zur SIM-Karte befinden sich ebenso im "Installationshandbuch".

## 2.2 Aufbau eines lokalen Ladenetzwerks (Master/Client)

Ein lokales Ladenetzwerk umfasst jeweils eine KeContact P30 x-series als Master (je nach Variante) und bis zu 15 c-series als Clients.




Abhängig von der Anzahl der Client-Ladestationen wird der Aufbau eines lokalen Ladenetzwerks unterschiedlich realisiert:

- **Eine Client-Ladestation:** Direkte Verbindung  
Die Client-Ladestation wird direkt mit der Master-Ladestation verbunden.
- **Mehrere Client-Ladestationen:** Verbindung mittels Router oder Switch  
Die Client-Ladestationen werden über einen Router oder Switch mit der Master-Ladestation verbunden.

Um eine Kommunikation zwischen Master- und Client-Ladestationen zu ermöglichen, müssen die Ladestationen im Webinterface konfiguriert werden, siehe [3 Konfiguration](#).

### 2.2.1 Anzeigen und Signale

Die Anzeige auf der Frontseite der Ladestation gibt Auskunft drüber, welche Kommunikationsverbindung hergestellt ist.

Anzeige	Beschreibung
 blau   blau   blau   blau	Im gesamten Netzwerk ist eine Kommunikation möglich. Die Master-Ladestation und das OCPP-Backend sind erreichbar.
 blau   blau   blau   -	Eine Kommunikation zwischen Master- und Client-Ladestationen ist möglich. Das OCPP-Backend ist nicht erreichbar oder nicht vorhanden.
 -   blau   blau   -	Eine Kommunikation der Client-Ladestation mit der Master-Ladestation ist nicht möglich. Das OCPP-Backend ist nicht erreichbar.

### 2.2.2 Direkte Verbindung von Master und Client

Die Anbindung der Client-Ladestation an die Master-Ladestation kann über LAN erfolgen.



Abb. 2-3: Direkte Verbindung von Master und Client

1 ... x-series (Master)

2 ... c-series (Client)

In diesem Fall muss die Master-Ladestation als DHCP-Server konfiguriert werden. Die Vergabe der IP-Adresse an die Client-Ladestation erfolgt dann durch die Master-Ladestation.

### 2.2.3 Verbindung mittels Router oder Switch

Bei mehreren Client-Ladestationen müssen diese über einen Router oder Switch mit dem Master verbunden werden. Die Anbindung der Ladestation an den Router/Switch erfolgt über LAN.

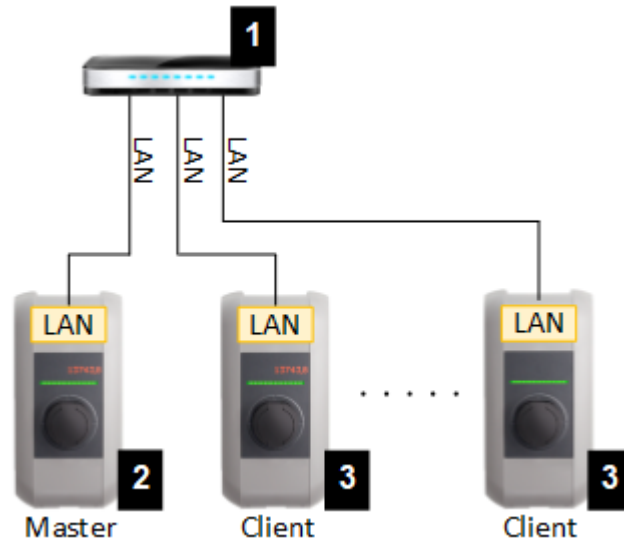


Abb. 2-4: Verbindung mittels Router oder Switch

1 ... Router/Switch

2 ... KeContact P30 x-series (Master)

3 ... P30 c-series (Client)

#### Verwendung eines Routers

Bei einer Netzwerkverbindung mittels Router stellt in den meisten Fällen der Router automatisch die Funktionalität eines DHCP-Servers zur Verfügung.

#### Information

Bei externer Vergabe der IP-Adressen (z.B. durch Router mit aktiviertem DHCP-Server) dürfen die IP-Adressen nicht im folgenden Bereich sein: 192.168.25.xxx  
Dieser Adressbereich ist für Ladestationen reserviert, bei denen die IP-Adresse manuell über DIP-Switches eingestellt wird.

#### Verwendung eines Switch

Bei einer Netzwerkverbindung mittels Switch muss der Master als DHCP-Server konfiguriert werden. Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt dann durch den Master.

## 2.2.4 Ports für die Kommunikation im Ladenetzwerk

Für die korrekte Kommunikation im Ladenetzwerk müssen untenstehende Ports netzwerkintern freigegeben werden.

### Information

Für die Freischaltung der Ports wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Netzwerkadministrator.

Port	Protokoll	Definition	Beschreibung
49153	TCP	Innerhalb des Netzwerks	Charge Point Manager Kommunikation am PDC (Master/Client)
15118	TCP	Innerhalb des Netzwerks (Multicast)	Verbindungsaufbau zwischen den Ladestationen (SDP, Master/Client)
15118	UDP	Innerhalb des Netzwerks (Multicast)	Verbindungsaufbau zwischen den Ladestationen (SDP, Master/Client)
7092	UDP	Innerhalb des Netzwerks (Broadcast)	PDC Steuerungs-Kommunikation (Client)
7091	UDP	Innerhalb des Netzwerks (Broadcast)	Logging Mechanismus (Client)
7090	UDP	Innerhalb des Netzwerks (Broadcast)	XPU - PDC Kommunikations Protokoll (Master/Client)
5353	UDP	Innerhalb des Netzwerkes (Multicast)	Multicast DNS basierender Dienst (Zeroconf) um Wallboxen im Netzwerk finden zu können (Master/Client)
68	UDP	Innerhalb des Netzwerks (Broadcast)	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) für automatische Netzwerkonfiguration (Master/Client)
67	UDP	Innerhalb des Netzwerks (Broadcast)	Dienstbereitstellung für Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
53	UDP	Innerhalb des Netzwerks	Domain Name System (DNS) Service für Namensauflösung (Master)
23	UDP	Innerhalb des Netzwerks (Broadcast)	Kommunikationsprotokoll um Wallboxen im Netzwerk finden zu können (Master/Client)
22	TCP	Zugriff von Extern	Secure Shell für erweitertes Debugging (Master)
9	UDP	Innerhalb des Netzwerkes (Broadcast)	Kommunikationsprotokoll für den Firmware Download (Master)

### 2.2.5 IP Adressen im Netzwerk

Für Ladestationen des Typs P30 c-series ist eine Kommunikation nur innerhalb eines lokalen Netzwerks zulässig. Daher ist ein- und ausgehender Datenverkehr nur in den nachfolgenden Netzwerkbereichen möglich. Dies ist bei der Vergabe einer IP Adresse für die Ladestation zu berücksichtigen.

Netzwerkbereiche	Zulässige IP Adressen
192.168.0.0/16 [RFC 1918]	192.168.0.0 ..... 192.168.255.255
172.16.0.0/12 [RFC 1918]	172.16.0.0 ..... 172.31.255.255
10.0.0.0/8 [RFC 1918]	10.0.0.0 ..... 10.255.255.255
169.254.0.0/16 — Link Local Range [RFC 3927]	169.254.0.0 ..... 169.254.255.255
255.255.255.255 — Limited Broadcast [RFC 0919]	-
0.0.0.0 — Initial Connection Settings [RFC 1122]	-

### 3 Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die notwendige Konfiguration für einen korrekten Betrieb der Ladestationen. Folgende Schritte sind dafür notwendig:

- DIP-Switch an der Ladestation einstellen
- Konfiguration (über Webinterface oder über USB-Stick)

Je nach Netzwerkaufbau kann die Aktivierung des DHCP-Servers auf der Master-Ladestation notwendig sein.

#### 3.1 Anschlussfeld

Im Anschlussfeld der Ladestation befinden sich wichtige Schnittstellen und Bedienelemente für die Konfiguration der Ladestation. Für den Zugriff darauf müssen die Gehäuseabdeckung und die Anschlussfeldabdeckung abgenommen werden. Die Beschreibung zum Abnehmen der Abdeckungen und zum Anschlussfeld befindet sich im "Installationshandbuch".

#### 3.2 DIP-Switch Einstellungen

Diese DIP-Switch Einstellung muss für jede Master- und Client-Ladestation durchgeführt werden, damit eine Kommunikation der Ladestationen möglich wird.

---

##### Achtung


##### Mögliche Beschädigung der DIP-Switches!

Bei den DIP-Switches handelt es sich um Wippen und nicht um Schieber. Die DIP-Switches müssen gedrückt und dürfen keinesfalls geschoben werden.

---


##### ON/OFF-Stellung der Wippen

Die Darstellung zeigt die Position der Wippen für die Einstellung ON und OFF.

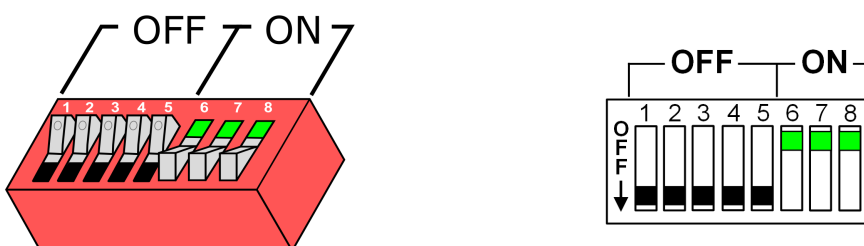

Die DIP-Switches befinden sich unter der Anschlussfeldabdeckung. Die folgende Abbildung zeigt nur die betroffenen DIP-Switches, andere werden nicht dargestellt. Folgende Einstellung am DIP-Switch DSW2 muss getätigt werden:

**Aktivierung Kommunikation - DSW2.5**

Funktion	Abbildung
<p>Aktivierung der Kommunikation</p> <p>Diese DIP-Switch Einstellung muss für jede Master- und Client-Ladestation durchgeführt werden, damit eine Kommunikation der Ladestationen möglich wird.</p>	

**Information**

Änderungen an den DIP-Switch Einstellungen werden erst nach einem Neustart der Ladestation wirksam!  
Für einen Neustart den "Service-Taster" bis zum ersten Signalton drücken (ca. 1 Sekunde) oder die Ladestation kurzzeitig über den Leitungsschutzschalter stromlos schalten.

**3.3 DHCP-Server aktivieren**

Um den Aufbau eines Ladenetzwerkes zu vereinfachen, kann der Master als DHCP-Server konfiguriert werden. Diese Funktion wird für die Netzwerkkonfiguration benötigt, wenn der Master und ein Client direkt verbunden werden oder wenn eine Netzwerkverbindung mittels Switch realisiert wird.

Der DHCP-Server ist im Auslieferungszustand deaktiviert und kann über das Webinterface (siehe [4 Webinterface](#)) oder über USB-Stick aktiviert werden.

Für die Konfiguration mittels USB-Stick sind folgende Hilfsmittel notwendig:

- Ein leerer USB-Stick, der mit FAT32 formatiert ist.
- Ein PC.

Zudem müssen im Webinterface (unter "Configuration" - "Device") die Einstellungen aktiviert werden, die das Auslesen und Einspielen der Konfiguration erlauben:

- *"Allow USB init"*: Erlaubt das Auslesen der Konfiguration. Diese Einstellung muss beim Master aktiviert werden, welche die Konfiguration bereitstellt.
- *„Allow USB config"*: Erlaubt das Einspielen der Konfiguration. Diese Einstellung muss bei dem Master aktiviert werden, auf welchen die Konfiguration übertragen wird.

Um den DHCP-Server über USB-Stick zu aktivieren, sind folgende Schritte notwendig:

- Konfiguration auslesen
- Konfigurationsdatei anpassen
- Konfiguration einspielen

### 3.3.1 Konfiguration auslesen

Um die Konfiguration auszulesen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Anstecken des USB-Sticks an KeContact P30 x-series. Diese muss betriebsbereit und bereits konfiguriert sein.
- 2) Die Übertragung der Konfiguration wird automatisch gestartet.

#### Information

Der USB-Stick darf während des Schreibvorgangs nicht abgezogen werden. Andernfalls kann er für eine weitere Konfiguration nicht verwendet werden.

- 3) Nach abgeschlossener Übertragung (ca. 1-2 Minuten) erlischt die USB-LED
- 4) Abziehen des USB-Sticks.

Die Konfiguration wurde ausgelesen und auf den USB-Stick übertragen.

### 3.3.2 Konfigurationsdatei anpassen

Zum Anpassen der Konfigurationsdatei gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Anstecken des USB-Sticks am PC.
- 2) Öffnen des Verzeichnisses `CFG` am USB-Stick.
- 3) Öffnen der Datei `*.conf` mit einem Texteditor.
- 4) Im Abschnitt `[NETWORK]` die Variable `LocalDHCPSEnabled` auf `TRUE` setzen.
- 5) Abspeichern der Konfigurationsdatei unter gleichem Dateinamen.
- 6) Auswerfen und abziehen des USB-Sticks.

Die Konfigurationsdatei ist angepasst.

### 3.3.3 Konfiguration einspielen

Um die Konfiguration in eine weitere KeContact P30 x-series einzuspielen, muss der USB-Stick an der gewünschten Ladestation angesteckt werden. Die Konfiguration wird automatisch eingespielt und nach einem Neustart übernommen.

## 3.4 Serienkonfiguration über USB-Stick

Es besteht die Möglichkeit mehrere Master mit denselben Einstellungen zu konfigurieren. Dabei wird die Konfiguration von einem Master auf einem USB-Stick gespeichert und kann anschließend auf weitere Master (KeContact P30 x-series) übertragen werden.

Für die Konfiguration mittels USB-Stick sind folgende Hilfsmittel notwendig:

- Ein leerer USB-Stick, der mit FAT32 formatiert ist.
- Ein PC.

Zudem müssen im Webinterface (unter "Configuration" - "Device") die Einstellungen aktiviert werden, die das Auslesen und Einspielen der Konfiguration erlauben:

- *"Allow USB init"*: Erlaubt das Auslesen der Konfiguration. Diese Einstellung muss beim Master aktiviert werden, welche die Konfiguration bereitstellt.
- *„Allow USB config“*: Erlaubt das Einspielen der Konfiguration. Diese Einstellung muss bei dem Master aktiviert werden, auf welchen die Konfiguration übertragen wird.

Um die Konfiguration auf einen anderen Master zu übertragen, sind folgende Schritte notwendig:

- Konfiguration erstellen
- Konfiguration auslesen
- Konfigurationsdatei anpassen
- Konfiguration einspielen

### 3.4.1 Konfiguration erstellen

Sofern das noch nicht erfolgt ist, muss eine erste KeContact P30 x-series mit den gewünschten Einstellungen konfiguriert werden. Diese Einstellungen dienen als Basis für die Konfiguration von weiteren KeContact P30 x-series.

Am einfachsten lässt sich KeContact P30 x-series über das Webinterface konfigurieren. Auf der graphischen Benutzeroberfläche sind die zur Verfügung stehenden Einstellungen und Auswahlfelder mit kurzen Erklärungen versehen.

#### Information

Nicht alle im Webinterface verfügbaren Einstellungen können mittels USB-Stick auf andere KeContact P30 x-series übertragen werden.

### 3.4.2 Konfiguration auslesen

Um die Konfiguration auszulesen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Anstecken des USB-Sticks an KeContact P30 x-series. Diese muss betriebsbereit und bereits konfiguriert sein.
- 2) Die Übertragung der Konfiguration wird automatisch gestartet.

### Information

Der USB-Stick darf während des Schreibvorgangs nicht abgezogen werden. Andernfalls kann er für eine weitere Konfiguration nicht verwendet werden.

- 3) Nach abgeschlossener Übertragung (ca. 1-2 Minuten) erlischt die USB-LED
- 4) Abziehen des USB-Sticks.

Die Konfiguration wurde ausgelesen und auf den USB-Stick übertragen.

### 3.4.3 Konfigurationsdatei anpassen

Zum Anpassen der Konfigurationsdatei muss der USB-Stick an einen PC angesteckt werden und das Verzeichnis CFG am USB-Stick geöffnet werden.

Um die Konfigurationsdatei zum Konfigurieren weiterer Master verwenden zu können, müssen der Dateiname und Teile des Inhalts angepasst werden.

#### Dateiname anpassen

Der Dateiname enthält die Seriennummer der KeContact P30 x-series, von der die Konfiguration ausgelesen wurde. Diese Seriennummer muss aus dem Dateinamen gelöscht werden.

Eine Konfigurationsdatei ohne Seriennummer im Dateinamen kann für die Konfiguration mehrerer KeContact P30 x-series verwendet werden.

#### Inhalt anpassen

Die spezifischen Konfigurationen, die nur für eine KeContact P30 x-series gelten, müssen in der Konfigurationsdatei angepasst oder gelöscht werden.

Die einzelnen Sektionen sind durch [Name] gekennzeichnet. Den Variablen sind nach folgendem Schema Werte zugewiesen: `Variable = Wert`

Zum Anpassen und Löschen der spezifischen Konfigurationen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Konfigurationsdatei mit einem Texteditor öffnen.
- 2) `AmountConnectors=[x]` ändern. Es muss als Wert die Anzahl der vorhandenen Ladestationen im Ladenetzwerk eingegeben werden.
- 3) Löschen folgender Einträge `ChargeBoxIdentity`, `Connect2ConnectorSerial`, `HOTSPOT_SSID` und `HOTSPOT_KEY`.
- 4) Datei speichern und schließen.

Die Konfigurationsdatei ist angepasst.

### Information

Durch Löschen aller `Connect2ConnectorSerial`-Einträge sucht KeContact P30 x-series automatisch nach weiteren Ladestationen im Ladenetzwerk. Es werden so viele Ladestationen gesucht, wie unter `AmountConnectors` angegeben wurde.

### 3.4.4 Konfiguration einspielen

Um die Konfiguration in eine weitere KeContact P30 x-series einzuspielen, muss der USB-Stick an der gewünschten Ladestation angesteckt werden. Die Konfiguration wird automatisch eingespielt und nach einem Neustart übernommen.

## 4 Webinterface

Im Webinterface werden die notwendigen Einstellungen (Hauptmenü "Configuration") für die Kommunikation mit den Ladestationen konfiguriert. Die Konfiguration für das gesamte Lade-Netzwerk erfolgt über das Webinterface von KeContact P30 x-series (Master).

Der tatsächliche Umfang des Webinterface kann je nach Gerätevariante abweichen.

Um auf das Webinterface zuzugreifen, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Die Netzwerkverbindung kann über LAN, WLAN, WLAN Access Point oder Mobilfunk hergestellt werden (z.B. mit PC oder mobilem Endgerät).

Das Master Webinterface kann aufgerufen werden, indem dessen IP-Adresse in einem Webbrowser eingegeben wird.

Die Master IP-Adresse wird je nach Verbindungsart unterschiedlich ermittelt.

<b>WLAN Access Point</b>	Die Standard IP-Adresse des WLAN Access Point ist auf <b>192.168.2.1</b> eingestellt. Diese IP-Adresse ist auf dem Konfigurationsetikett zu finden.  Erkennt die Ladestation, dass sie über ein LAN (verkabeltes Ethernet) vom DHCP-Server eines LAN-Routers eine IP-Adresse im Bereich 192.168.2.x erhält, dann ändert der integrierte WLAN Access Point der Ladestation automatisch seine IP-Adresse auf eine der drei folgenden IP-Adressen: 192.168.178.1   192.168.179.1   192.168.187.1
<b>Router mit integriertem DHCP-Server</b>	Der Master erhält automatisch eine IP-Adresse über den DHCP-Server des Routers. Die IP-Adresse wird beim (Neu)Start am Display der Ladestation angezeigt. Auf dem Master darf kein DHCP-Server aktiviert sein.  Bei einer Client Ladestation wird die IP-Adresse beim (Neu)Start am Display der Ladestation angezeigt.
<b>KeContact P30 x-series (Master) mit lokalem DHCP-Server</b>	Beim Master wurde der lokale DHCP-Server aktiviert, dadurch erhält der Master automatisch folgende IP-Adresse: <b>192.168.42.1</b>  Der lokale DHCP-Server ist im Auslieferungszustand deaktiviert und kann über die Konfiguration im Webinterface aktiviert werden.
<b>Fixe IP-Adresse</b>	Das Festlegen einer festen IP-Adresse ist über die WebUI, RestAPI und USB möglich. Wenn der lokale DHCP-Server und der DHCP-Client deaktiviert sind, kann eine feste IP-Adresse, Netzmaske, ein Gateway und der DNS-Server manuell festgelegt werden.

Um das Webinterface nutzen zu können, ist ein Login erforderlich.

Die Login-Daten für die erste Anmeldung im Webinterface stehen am Konfigurationsetikett. Das Konfigurationsetikett befindet sich in einem Beutel, der dem Montagematerial beigelegt ist. Nach der ersten Anmeldung muss das Passwort aus Sicherheitsgründen geändert werden. Dabei sind die Passwort-Richtlinien zu beachten, siehe „[4.2 Benutzermenü](#)“.

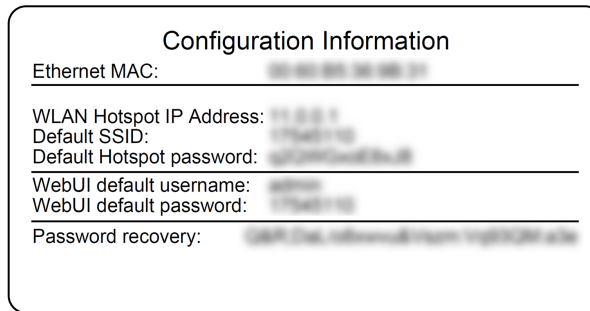


Abb. 4-5: Konfigurationsetikett

Nach erfolgreichem Login öffnet sich die Startseite des Webinterface.

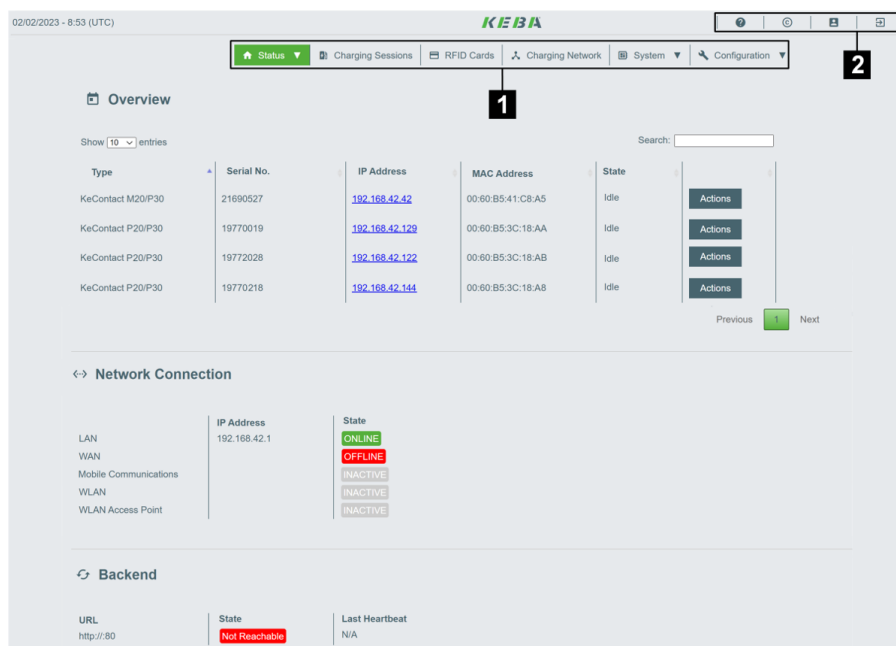


Abb. 4-6: Startseite Webinterface

**1** ... Hauptmenü

**2** ... Benutzermenü

In den folgenden Kapiteln wird ein Überblick über die Möglichkeiten des Webinterface gegeben. Eine genaue Beschreibung der einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten befindet sich im Webinterface direkt neben dem jeweiligen Konfigurationseintrag.

## 4.1 Hauptmenü

Das Hauptmenü gliedert sich in folgende Bereiche:

- Status (Status)
- Ladesitzungen (Charging sessions)
- RFID Karten (RFID Cards)
- Ladeverbund (Charging network)
- System (System)
- Konfiguration (Configuration)

### 4.1.1 Status

Diese Seite ist in folgende Bereiche unterteilt:

#### Übersicht (Overview)

Hier werden grundlegende Informationen zu allen Ladestationen im Ladenetzwerk angezeigt (wie z.B. Seriennummer, IP-Adresse, Betriebszustand, ...).

Beim Klick auf die jeweilige IP-Adresse werden in einem neuen Browser-Fenster Informationen zur Ladestation angezeigt, wie Gesamtenergie, Energie einer Ladesitzung, Leistung, Spannung, Strom, Zustand und Ereignisprotokoll (Log). Der Umfang der angezeigten Information ist variantenabhängig.

Neben jeder aufgelisteten Ladestation befindet sich eine Schaltfläche "Actions". Beim Klick auf die Schaltfläche stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

<b>Ladung starten (Start charging)</b>	Autorisiert eine Ladesitzung, ohne dass eine RFID-Karte vorgehalten werden muss. Diese Funktion ist nur bei aktivierter Autorisierungsfunktion verfügbar.
<b>Ladung stoppen (Stop charging)</b>	Beendet eine aktive Ladesitzung.
<b>Neustart (Restart)</b>	Startet die Ladestation neu.
<b>Entriegeln (Unlock)</b>	Entriegelt den Ladestecker an der Ladestation (nicht beim Fahrzeug). Bei einer aktiven Ladesitzung wird zuerst die Ladesitzung beendet und dann der Ladestecker entriegelt.

#### Netzwerkverbindung (Network connection)

Hier werden Informationen zu den Netzwerkschnittstellen (LAN, Mobilfunk, WLAN und WLAN Access Point) des Masters angezeigt.

#### Backend

Hier werden Informationen zum OCPP-Backend (wie z.B. Verbindungsstatus und Adresse) angezeigt.

### 4.1.2 Ladesitzungen (Charging sessions)

Auf dieser Seite werden Details zu den Ladesitzungen der letzten 90 Tage angezeigt. Über die Schaltfläche "Export" lassen sich die Ladesitzungen des ausgewählten Zeitraumes als \*.csv-Datei exportieren.

Eine gerade aktive Ladesitzung wird mit dem Status "PWMCharging" angezeigt. Verschiedene Filterfunktionen ermöglichen das Suchen nach bestimmten Ladesitzungen. Beispielsweise kann nach Ladesitzungen gefiltert werden, die ein bestimmtes Startdatum haben oder bei denen eine bestimmte RFID-Karte verwendet wurde.

### 4.1.3 RFID Karten (RFID cards)

Diese Seite bietet einen Überblick über alle gespeicherten RFID-Karten inklusive deren Berechtigungen. Es können RFID-Karten eingelernt, bearbeitet und gelöscht werden. Ebenfalls lassen sich RFID-Karten als \*.csv-Datei exportieren und importieren.

### 4.1.4 Ladeverbund (Charging network)

In diesem Bereich wird die Konfiguration des Ladenetzwerks durchgeführt.

Der Bereich bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Ladeverbund Einstellungen (Charging Network Settings)
- Ladungseinstellungen (Charging preferences)
- Parameter der Ladestation (Chargepoint Parameters)

#### Ladungseinstellungen (Charging preferences)

Hier kann ein Ladeprofil für die Ladestation festgelegt werden.

Die Ladestation lädt entsprechend dem eingestellten Profil in Abhängigkeit der aktuellen Belegung der Ladestation und dem im gesamten Ladenetz verfügbaren Strom. Wird kein Stromlimit gesetzt, wird mit dem maximal verfügbaren Strom geladen.

#### Randomized delay

Hier kann die zufällige Lastanpassungsverzögerung aktiviert und deaktiviert werden. Diese verzögert die Anpassung der Ladeleistung gemäß dem eingestellten Ladeprofil um einen zufälligen Wert, um Spitzen im Ladenetz zu vermeiden.

#### Ladeverbund Einstellungen (Charging network settings)

Hier werden die Stromgrenzen für das Ladenetzwerk eingestellt.

Bei 1- oder 2-phasig ladenden Fahrzeugen kann es zu einer unsymmetrischen Belastung der 3 Phasen kommen. Für solche Fahrzeuge kann in diesem Bereich der maximale Ladestrom eingestellt werden. Die Ladestation erkennt dann, ob es sich um ein 1-, 2- oder 3-phasig ladendes Fahrzeug handelt und reduziert den Ladestrom bei Bedarf auf den eingestellten Wert. Bei der Eingabe von "0" ist diese Funktion deaktiviert.

Außerdem kann eingestellt werden, ob ein Ladevorgang nach einem Stromausfall fortgesetzt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

### Phasenumschaltung (Phase Switching)

Hier wird die 1-Phasen-/3-Phasen-Umschaltung und somit optimierte Nutzung von PV-Strom mit KeContact S10 aktiviert.

### TOR (gültig für Österreich)

Hier wird die Konformität des Ladesystems mit den österreichischen TOR Regularien eingestellt. Details dazu siehe „Länderspezifische Einstellungen für Österreich“.

### Parameter der Ladestation (Chargepoint parameters)

Hier wird festgelegt, ob die Ladestation als einzelne Ladestation betrieben wird oder als Master-Ladestation in einem Ladenetzwerk.

Für ein Ladenetzwerk muss die Anzahl der Clients eingegeben werden. Zusätzlich muss von allen angehängten Client-Ladestationen jeweils die Seriennummer eingetragen werden. Andernfalls wird die Client-Ladestation von der Master-Ladestation im Netzwerk nicht erkannt. Die Seriennummer kann am Typenschild der Client-Ladestation abgelesen werden.

Sowohl die Master-Ladestation als auch alle angeschlossenen Client-Ladestationen können einzeln aktiviert ("available") oder deaktiviert ("out of service") werden. Wird die Ladestation während eines Ladevorgangs deaktiviert, wird der Ladevorgang beendet. Bei deaktivierter Ladestation blinkt der LED-Balken langsam orange und das Display zeigt an, dass die Ladestation außer Betrieb ist.

Hier kann eine dauerhafte Verriegelung des Ladekabels aktiviert und die Anschlussart (1-phasig oder 3-phasig) der Ladestation ausgewählt werden. Bei 1-phasigem Anschluss kann zusätzlich die verwendete Ader der Zuleitung ausgewählt werden. Bei einem Ladenetzwerk kann auch die Anschlussart der Client-Ladestationen ausgewählt werden.

Wenn eine Client-Ladestation die Verbindung zum Master verliert, oder wenn ein Fehler beim Master auftritt, kann angegeben werden, mit welchem maximalen Ladestrom die Ladung fortgeführt werden soll. Bei der Eingabe von "0" wird der Ladevorgang im Fall eines Fehlers beendet und die Ladestation wird in den Modus "außer Betrieb" gesetzt.

## 4.1.5 System

### Software-Update (Software update)

Es werden die aktuell installierten Software-Versionen angezeigt. Ebenfalls kann hier ein Software-Update durchgeführt werden.

### Mobilfunk Verbindungsinformation (Mobile communications information)

Es werden Informationen zur Mobilfunkverbindung angezeigt und es kann getestet werden, ob eine Verbindung zum ausgewählten Mobilfunknetz besteht.

### API Zugriffseinstellungen (API Access Settings)

Hier kann die für die Kommunikation mit der APP benötigte API aktiviert werden.

### Modbus TCP Einstellungen (Modbus TCP Settings)

Hier kann die Modbus TCP Kommunikation für die Steuerung über ein Netzwerk aktiviert und eingestellt werden.

### Logging (Logging)

Hier kann das Ereignisprotokoll heruntergeladen werden.

### DSW Einstellungen (DSW settings)

Hier können die getroffenen DIP-Switch Einstellungen für jede Ladestation im Ladenetzwerk angezeigt werden.

### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Factory data reset)

Mit der Schaltfläche "Reset" wird die Konfiguration auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und alle gespeicherten Daten (Ladesitzungen, eingelernte RFID-Karten, Webinterface-Passwort, ...) werden gelöscht.

### Signierte Zählerwerte exportieren (Signed measurement data export)

Hier lassen sich die signierten Messdatensätze exportieren, die zur Verrechnung von Ladesitzungen verwendet werden können. Diese Funktion ist nur bei Gerätevarianten mit spezifischer Eignung verfügbar.

### Signierte Logs exportieren (Signed log data export)

Hier können die signierten Logdatensätze exportiert werden, die ein Ereignisprotokoll enthalten. Diese Funktion ist nur bei Gerätevarianten mit spezifischer Eignung verfügbar.

**WebUI Zertifikat (WebUI certificates)**

Für eine verschlüsselte Verbindung können Zertifikate im \*.pfx-Format importiert werden. Es kann die Verbindung zum Webinterface verschlüsselt werden. Folgende Zertifikate sind verfügbar:

**WebUI Zertifikate**

Zertifikat	Verwendungszweck
Https WebUI	Verschlüsselte Verbindung zum Webinterface

**System neu starten (Restart system)**

Mit dieser Schaltfläche kann der Master neu gestartet werden.

### 4.1.6 Konfiguration (Configuration)

In diesem Bereich wird die Konfiguration der Ladestation durchgeführt. Der Bereich bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Gerät (Device)
- Netzwerkverbindung (Network connection)
- Routing
- Proxy
- OCPP
- OCPP Zertifikate (OCPP certificates)
- Externer TCP Zähler (External TCP meter)
- Direct Payment Funktion (Direct payment feature)
- Photovoltaik optimiertes Laden (Photovoltaic optimized charging)
- Display Text (Display text)

#### Information

- Die DIP-Switch Einstellungen sind unabhängig von der Webinterface-Konfiguration und können nicht per Software überschrieben werden.
- Die getätigten Einstellungen werden erst übernommen, wenn die Schaltfläche "Übernehmen (Apply)" gedrückt wurde.

#### Gerät (Device)

Hier werden die Grundeinstellungen für die Ladestation konfiguriert:

- Verwalten der Autorisierungsfunktion
- Uhrzeit der Ladestation mit der Uhrzeit des Browsers synchronisieren (nach einer Zeitsynchronisation startet die Ladestation neu)
- Aktivieren und Deaktivieren der USB-Stick Funktionen
- Löschen des Ereignisprotokolls (Log-Datei)
- Nennspannung, an welche die Ladestation angeschlossen ist
- Verhalten der Ladestation nach einem Stromausfall

#### Netzwerkverbindung (Network connection)

Hier kann die Netzwerkkommunikation (WLAN Access Point, SIM, APN Verbindungsdaten) ausgewählt und konfiguriert werden.

#### Direct Payment Funktion (Direct payment feature)

Diese Funktion ermöglicht den Einsatz dieses Geräts als Teil einer Bezahllösung im öffentlichen und halböffentlichen Raum. Diese Funktionalität setzt das KEBA Payment Terminal sowie nach dem deutschen Mess- und Eichrecht zertifizierte Ladestationen voraus.

## Routing

Hier können die notwendigen Einstellungen zum Routing durchgeführt werden.

## Proxy

Alle notwendigen Konfigurationen für die Verwendung eines Proxy-Servers können hier angegeben werden.

## OCPP

Alle notwendigen Konfigurationen für eine Verbindung mit einem OCPP-Backend können hier angegeben werden. Die angezeigten Konfigurationsmöglichkeiten variieren abhängig vom ausgewählten Übertragungstyp (SOAP oder JSON).

Ist eine Verbindung zum KEBA eMobility Portal über die KEBA eMobility App aufgebaut, so müssen hier keine Einstellungen getroffen werden. Wird im Webinterface die Einstellung geändert, werden jene der KEBA eMobility App überschrieben.

## OCPP Zertifikate (OCPP certificates)

Für eine verschlüsselte Verbindung können Zertifikate im \*.pfx-Format importiert werden. Es kann die Verbindung zum OCPP-Backend und zur Ladestation verschlüsselt werden. Folgende Zertifikate sind verfügbar:

### OCPP Zertifikate

Zertifikat	Verwendungszweck
Charge Point Certificate	Verschlüsselte Verbindung zum OCPP Server
Central System Root Certificate	Zertifikat zum Anmelden der Ladestation am OCPP Backend (OCPP 1.6 JSON Security)
OCPP Server Certificate	Verschlüsselte Verbindung zur Ladestation
Manufacturer Root Certificate	Überprüfung der Signatur für Firmware-Updates (OCPP 1.6 JSON Security)

## Externer TCP Zähler (External TCP meter)

Hier wird eingestellt, ob die Messwerte von einem externen Zähler ausgelesen werden, um den Ladestrom dynamisch anzupassen. Alle notwendigen Einstellungen für den externen Zähler können hier angegeben werden.

Zusätzliche Zählertypen können manuell mit einer \*.keb-Datei installiert werden.

## Photovoltaik optimiertes Laden (Photovoltaic optimized charging)

Wenn aktiviert, wird die Ladeleistung in Abhängigkeit von der gemessenen Last eines angeschlossenen Hausanschlusses dynamisch angepasst, um den Ladevorgang entsprechend der Stromerzeugung in einer lokalen Photovoltaikanlage zu optimieren.

### Display Text (Display text)

Hier können Einstellungen zum Text getroffen werden, der am Display der Ladestation angezeigt wird und verschiedene Vorgänge der Ladestation beschreibt. Es kann die Sprache des Textes geändert werden, die Anzeigedauer kann eingestellt werden und der angezeigte Text selbst kann verändert werden.

Die Textanzeige ist auf 20 Zeichen begrenzt, es können keine Umlaute oder Sonderzeichen verwendet werden.

Die Abkürzungen „Wh“ und „kWh“ dürfen nicht in den Display Texten verwendet werden, da sie hier irreführend für die Benutzer sein können. Diese Abkürzungen sind für die Anzeige der übertragenen Energie vorbehalten. Falls „Wh“ oder „kWh“ dennoch als Display Text eingegeben wird, wird dies ignoriert und nicht am Display angezeigt.

## 4.2 Benutzermenü

Das Benutzermenü enthält wichtige Informationen und Einstellungen für den Benutzer. Es gliedert sich in folgende Bereiche:

- Hilfe: Hilfe zur Verwendung des Webinterfaces
- Lizenzen: Anzeige von allgemein verwendeten Lizenzen
- Benutzereinstellungen: Einstellungen und Änderungen am aktuell angemeldeten Benutzer
- Logout: Ausloggen des aktuell angemeldeten Benutzers

### 4.2.1 Benutzereinstellungen

In diesem Bereich können Änderungen an folgenden Benutzereinstellungen vorgenommen werden:

#### Benutzername und Passwort

Der Webinterface-Benutzername und das zugehörige Passwort können hier geändert werden. Für die Vergabe des Passworts gelten folgende Richtlinien:

- Mindestens 10 Zeichen lang
- Höchstens 2 gleiche Zeichen folgen aufeinander
- Mindestens 3 der folgenden Kriterien sind erfüllt:
  - 1 Großbuchstabe (A-Z)
  - 1 Kleinbuchstabe (a-z)
  - 1 Ziffer (0-9)
  - 1 Sonderzeichen

#### Sprache der Benutzeroberfläche

Hier kann die Sprache der Benutzeroberfläche geändert werden.

#### Uhrzeit der Benutzeroberfläche

Hier kann das Format der Uhrzeit und die Zeitzone der Benutzeroberfläche eingestellt werden.

#### Remote Service Interface

Hier kann der Fernzugriff auf die Ladestation aktiviert werden. Dabei wird einem Servicetechniker erlaubt, über eine verschlüsselte Verbindung auf die Ladestation zuzugreifen. Diese Einstellung kann auch am OCPP-Backend vorgenommen werden.

#### Log Level

Für die Fehlerdiagnose kann es notwendig sein, die Vorgänge der Ladestation detailliert aufzuzeichnen. Dazu kann in diesem Bereich der DEBUG-Modus aktiviert werden. Damit die aufgezeichnete Datenmenge nicht zu groß wird, muss zusätzlich die Dauer für die detaillierte Aufzeichnung angegeben werden.

### Recovery Key

Wurde das Webinterface-Passwort vergessen, kann es mit dem angezeigten Recovery Key zurückgesetzt werden. Der Recovery Key ist zusätzlich auch am Konfigurationsetikett zu finden.

### Information

Der Recovery Key ist unbedingt während der gesamten Produktlebensdauer sicher aufzubewahren!

## 5 Funktionen

In folgenden Kapiteln werden spezielle Funktionen der Ladestation beschrieben.

### 5.1 Lastmanagement im lokalen Ladenetzwerk

Das Lastmanagement in einem lokalen Ladenetzwerk erlaubt es, mehrere Ladestationen an einer gemeinsamen Versorgung zu betreiben. Die Aufteilung der durch die Zuleitung maximal erlaubten Leistung erfolgt durch die Master-Ladestation.

#### Information

Ein Ladevorgang an einer Client-Ladestation ist nur möglich, wenn eine Verbindung zur Master-Ladestation besteht. Dadurch kann eine Überlastung des Anschlusses verhindert werden.

#### 5.1.1 Gleichverteilungsmodus

Wenn die parallel aktiven Ladestationen in einem lokalen Ladenetzwerk mehr Strom anfordern als der Stromanschluss zur Verfügung stellt (eingestellter Maximalstrom), wird der verfügbare Ladestrom gleichmäßig auf alle Ladesitzungen aufgeteilt.

#### **Ladestrom je Ladestation = eingestellter Maximalstrom pro Phase/Anzahl der aktiven Ladesitzungen auf dieser Phase**

Wenn für einen zusätzlichen Ladevorgang im Ladenetzwerk nicht mehr ausreichend Strom für eine Gleichverteilung zur Verfügung steht (eingestellter Mindeststrom wird unterschritten), wird der neue Ladevorgang in eine Warteschlange aufgenommen. Alle 15 Minuten wird der Reihe nach eine aktive Ladesitzung pausiert, hinten in der Warteschlange eingereiht und die nächste Ladesitzung in der Warteschlange fortgesetzt.

#### 5.1.2 Schieflastausgleich

Asymmetrische Lasten (Schiefasten) können zu einem instabilen Netz führen. Um Schiefasten zu vermeiden wird während des Ladevorgangs ein Ausgleich zwischen den Phasen der Ladestation hergestellt. Die maximale Stromstärke, die für asymmetrische Lasten erlaubt ist, kann definiert werden, wird jedoch durch länderspezifischen Vorgaben bestimmt.

Der Schieflastausgleich kann für das gesamte Ladenetzwerk oder individuell für jede Ladestation festgelegt werden.

#### 5.1.3 Strombegrenzung

Die Strombegrenzung für die Ladestation kann auf verschiedene Arten geregelt werden.

- Einstellung mittels DIP-Switches lokal auf jeder Ladestation
- Vorgabe durch den Master
- Vorgabe über UDP-Anbindung
- Auslesen eines externen Zählers mittels Modbus-TCP

Wird eine Strombegrenzung über mehreren unterschiedlichen Arten vorgegeben, dann wird für die aktuell gültige Strombegrenzung der niedrigste vorgegebene Wert herangezogen.

#### 5.1.4 Phasenbezogenes Lastmanagement

Das phasenbezogene Lastmanagement kommt bei einem Ladenetzwerk mit 3-phasig angeschlossenen Ladestationen zur Anwendung.

Die Ladestation überprüft, auf wie vielen Phasen ein Fahrzeug lädt und erkennt, ob es sich um ein 1-, 2- oder 3-phasig ladendes Fahrzeug handelt.

Mit dieser Information wird schließlich die gleichmäßige Verteilung des Ladestroms auf die 3 Phasen geregelt.

## 5.2 RFID-Autorisierung

Bestimmte Gerätevarianten sind mit einem RFID-Reader ausgestattet, der die Autorisierung eines Ladevorgangs mit RFID-Karten nach ISO 14443 und ISO 15693 ermöglicht. Durch die RFID-Autorisierung kann eine Ladesitzung nur gestartet werden, wenn eine Identifizierung mittels RFID-Karte erfolgt. Die Autorisierungsfunktion wird im Webinterface des Masters aktiviert und deaktiviert.

Bei einem lokalen Ladenetzwerk ohne übergeordnetem OCPP-Backend müssen alle RFID-Karten am Master eingelernt werden. Es können bis zu 1000 RFID-Karten gespeichert werden. Nach dem Einlernen sind die erlaubten RFID-Karten am Master gespeichert und werden von dieser im Ladenetzwerk verwaltet. Ein Einlernen von RFID-Karten an einer Client-Ladestation ist nicht möglich.

Bei Anbindung an ein externes OCPP-Backend müssen alle RFID-Karten am OCPP-Backend eingelernt werden. Es können beliebig viele RFID-Karten gespeichert werden. Ein Einlernen der RFID-Karten direkt an einer Ladestation ist nicht möglich.

Um bei Verbindungsausfällen vorübergehend trotzdem Ladesitzungen autorisieren zu können, werden die ersten 1000 RFID-Karten vom OCPP-Backend an den Master weitergegeben und dort lokal gespeichert. Bei einem Verbindungsausfall werden Autorisierungsanfragen, je nach Autorisierungsmodus, mit den lokal gespeicherten RFID-Karten abgeglichen.

### 5.2.1 Autorisierungsmodi

Die nachfolgend beschriebenen Autorisierungsmodi stehen im Webinterface zur Verfügung, wenn die Autorisierungsfunktion aktiviert wurde.

#### Online Authorization Mode

Hier wird festgelegt, mit welchem Speicher eine Autorisierungsanfrage abgeglichen werden soll.

Modus	Beschreibung
FirstLocal	Die Autorisierungsanfrage wird zuerst mit den lokal an der Ladestation gespeicherten RFID-Karten abgeglichen. Ist die RFID-Karte nicht lokal gespeichert und ein OCPP-Backend wird verwendet, erfolgt ein Abgleich mit den am OCPP-Backend gespeicherten RFID-Karten.  Wenn kein OCPP-Backend verwendet wird, muss diese Einstellung verwendet werden, damit die Autorisierung aktiv ist.
FirstOnline	Die Autorisierungsanfrage wird immer mit den am OCPP-Backend gespeicherten RFID-Karten abgeglichen. Es erfolgt kein Abgleich mit den lokal an der Ladestation gespeicherten RFID-Karten.
OnlyLocal	Die Autorisierungsanfrage wird immer mit den lokal an der Ladestation gespeicherten RFID-Karten abgeglichen. Es erfolgt kein Abgleich mit den am OCPP-Backend gespeicherten RFID-Karten.

#### Offline Authorization Mode

Hier wird festgelegt, wie eine Autorisierungsanfrage behandelt wird, wenn die Verbindung zum übergeordneten OCPP-Backend ausfällt.

Modus	Beschreibung
OfflineLocalUnknown Authorization	Alle RFID-Karten werden akzeptiert, auch wenn sie nicht lokal an der Ladestation gespeichert sind. Abgelehnt werden nur jene RFID-Karten, die lokal an der Ladestation gespeichert sind und einen anderen Status als "ACCEPTED" haben.

Modus	Beschreibung
OfflineLocalAuthorization	Nur die lokal an der Ladestation gespeicherten RFID-Karten mit dem Status "ACCEPTED" werden akzeptiert.
OfflineNoAuthorization	Alle RFID-Karten werden vorübergehend akzeptiert. Sobald die Verbindung zum OCPP-Backend wieder besteht, wird die RFID-Karte geprüft und bei Verwendung einer ungültigen RFID-Karte wird der Ladevorgang abgebrochen.
OfflineNoCharging	Bei einem Verbindungsausfall ist das Laden nicht möglich.
OfflineFreeCharging	Im Offline-Modus ist die Autorisierung deaktiviert.

### 5.2.2 Anzeigen und Signale

Bei der RFID-Autorisierung kann die Ladestation verschiedene Leuchtmuster am LED-Balken anzeigen und akustische Signale ausgeben.

#### LED-Balken

Anzeige	Beschreibung
Grün blinkend (alle 3 Sekunden)	Autorisierung korrekt erfolgt.
Blau blinkend (alle 3 Sekunden)	Die Ladestation wartet auf eine Autorisierung zur Freigabe eines Ladevorgangs. Autorisierung entweder mit RFID-Karte oder durch einen externen Eingang notwendig.
Oranges Aufleuchten (einmalig)	Die RFID-Karte ist ungültig.

#### Akustische Signale

Signal	Beschreibung
Einzelton	RFID-Karte wurde gelesen.
Ansteigende Tonfolge	RFID-Karte wurde akzeptiert.
Absteigende Tonfolge	RFID-Karte wurde abgelehnt (keine Berechtigung).

Zusätzlich kann die Ladestation über das Display einen Text zur RFID-Autorisierung ausgeben z.B. "Karte akzeptiert". Dieser Text lässt sich über das Webinterface individuell anpassen.

### 5.2.3 RFID-Autorisierung ohne OCPP-Backend Anbindung

Zum Verwalten der RFID-Karten gibt es folgende Möglichkeiten:

- Am RFID-Reader der Ladestation
- Im Webinterface

#### RFID-Karten am RFID-Reader verwalten

Sowohl die RFID-Master-Karte als auch alle RFID-Client-Karten können direkt am RFID-Reader der Ladestation eingelernt werden. Für das Einlernen einer RFID-Karte darf keine Ladesitzung aktiv sein und es darf auch kein Fahrzeug an der Ladestation angesteckt sein.

#### RFID-Master-Karte einlernen

Für den Zugriff auf den "Service-Taster" müssen die Gehäuseabdeckung und die Anschlussfeldabdeckung entfernt werden.

- 1) Den "Service-Taster" im Anschlussfeld so lange gedrückt halten, bis der zweite Signalton ertönt (ca. 10 Sekunden).  
Die Ladestation führt nun automatisch einen Neustart durch und löscht gegebenenfalls alle bisher eingelernten RFID-Karten.
- 2) Es muss 30 Sekunden gewartet werden, bis die Ladestation wieder verfügbar ist.
- 3) Nach der Wartezeit leuchten die ersten drei Segmente des LED-Balkens. Für die Dauer von 30 Sekunden kann eine RFID-Master-Karte angelernt werden, indem sie vor den RFID-Reader gehalten wird.  
Ein erfolgreiches Einlernen wird durch eine ansteigende Tonfolge bestätigt.

### RFID-Client-Karte einlernen

- 1) Die RFID-Master-Karte vor den RFID-Reader halten, bis die ansteigende Tonfolge ertönt.
- 2) Innerhalb von 10 Sekunden die neu einzulernende RFID-Client-Karte vor den RFID-Reader halten, bis ein Signalton ertönt.
- 3) Den Einlernvorgang innerhalb von 5 Sekunden bestätigen durch erneutes Vorhalten der RFID-Master-Karte.  
Ein erfolgreiches Einlernen wird durch eine ansteigende Tonfolge bestätigt.

### RFID-Karten im Webinterface verwalten

RFID-Karten lassen sich über die Konfiguration im Webinterface verwalten. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Einlernen, Bearbeiten oder Löschen einer RFID-Karte
- Exportieren oder Importieren einer Liste der gespeicherten RFID-Karten als \*.csv-Datei

### Information

Zum Bearbeiten der \*.csv-Datei wird die Verwendung eines Texteditors empfohlen. Ansonsten kann das Datum beim Import falsch interpretiert werden.

Beim Einlernen und Bearbeiten einer RFID-Karte können folgende Eingaben gemacht werden:

Eingabe	Beschreibung
Name of the Card	Name der RFID-Karte.
RFID Card – Serial No. (UID)	Seriennummer (UID) der RFID-Karte.
Expiry Date	Datum, bis zu dem die RFID-Karte gültig sein soll.
Master RFID Card	Die RFID-Karte als RFID-Master-Karte festlegen. Es kann nur eine Karte als RFID-Master-Karte definiert werden.
Status	Berechtigung der RFID-Karte. Hier besteht auch die Möglichkeit, eine RFID-Karte zu sperren und somit ein Laden mit der betreffenden RFID-Karte zu verhindern.
Charging Station – Serial No.	Seriennummer der Ladestation, an der mit der RFID-Karte geladen werden darf. Es können alle oder nur bestimmte Ladestationen im Ladenetzwerk für die RFID-Karte freigegeben werden.

### 5.2.4 RFID-Autorisierung mit OCPP-Backend Anbindung

Wird die Ladestation oder ein Ladenetzwerk durch ein OCPP-Backend gesteuert, ist Folgendes zu beachten:

- RFID-Karten einlernen:  
Alle RFID-Karten müssen am OCPP-Backend "zentral eingelernt" werden.
- „Authorization“ im Webinterface auf „ON“:  
Jede Autorisierungsanfrage wird an das OCPP-Backend weitergegeben.
- „Authorization“ im Webinterface auf „OFF“:  
Ein Ladevorgang kann nur ohne Vorhalten einer RFID-Karte gestartet werden, wenn der, in der Konfiguration eingestellte, „Predefined Token“ vom OCPP-Backend erkannt und akzeptiert wird.

#### Information

Für Informationen zum Funktionsumfang und zu den benötigten Einstellungen des OCPP-Backend ist das spezifische Handbuch des verwendeten Systems heranzuziehen.

### 5.2.5 Ladevorgang mit RFID-Autorisierung starten

Zum Starten eines Ladevorgangs mit RFID-Autorisierung, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Fahrzeug an die Ladestation anstecken.
- 2) RFID-Karte, die zuvor eingelernt wurde, vor den RFID-Reader halten.
- 3) Die ansteigende Tonfolge und der grün blinkende LED-Balken signalisieren, dass die RFID-Karte akzeptiert wurde. Der Ladevorgang kann nun gestartet werden.
- 4) Wenn notwendig, kann der Ladevorgang vorzeitig beendet werden, indem dieselbe RFID-Karte erneut vor den RFID-Reader gehalten wird.

#### Information

Freigabeeingang X1

Bei speziellen Gerätevarianten kann die Freigabe einer Ladesitzung zusätzlich über den Freigabeeingang X1 gesteuert werden (zur Anbindung von externen Komponenten wie z.B. Zeitschaltuhr, Photovoltaik-Anlage oder Haussteuerung). Wurde diese Funktion in den DIP-Switch Einstellungen aktiviert, benötigt die Freigabe einer Ladesitzung zusätzlich ein korrektes Signal am Freigabeeingang X1. Weitere Informationen befinden sich im "Installationshandbuch".

### 5.3 OCPP-Backend

KeContact P30 x-series bietet die Möglichkeit, über das „Open Charge Point Protocol“ (OCPP) an ein zentrales Management-System angebunden zu werden. OCPP als offenes Anwendungsprotokoll ermöglicht es, jedes zentrale Management-System unabhängig vom Hersteller oder Lieferanten zu verbinden. Folgende OCPP-Versionen werden unterstützt:

- OCPP 1.6 über JSON
- OCPP 2.0.1 über JSON

(OCPP 1.5 und OCPP 1.6 über SOAP wird ab Software Version 1.19 nicht mehr unterstützt.)

#### Anbindung an ein OCPP-Backend

Bei der Anbindung an ein OCPP-Backend ist Folgendes zu beachten:

- Es wird empfohlen dem Master im Netzwerk eine statische IP-Adresse anhand der MAC-Adresse des Geräts zu vergeben.
- Das OCPP-Backend befindet sich im Regelfall nicht im gleichen Netzwerk, daher muss KeContact P30 x-series eine „Public IP-Adresse“ zugewiesen werden, die auf die interne IP-Adresse geroutet (NAT) wird.
- Die Firewall muss so konfiguriert werden, dass eine Kommunikation zwischen KeContact P30 x-series und dem OCPP-Backend möglich ist.
- Bei einer Anbindung via VPN muss die IP-Adresse des VPN in der Konfiguration (Webinterface) für den Downlink angegeben werden.
- Bei einer Mobilfunk-Anbindung kann es nötig sein, dass die benötigten Ports vom Mobilfunkanbieter freigeschaltet werden.

#### Ports für die Kommunikation über OCPP

Für die Kommunikation mit einem OCPP-Backend müssen folgende Ports im Netzwerk freigeschaltet sein:

Port	Protokoll	Definition	Beschreibung
Custom (1025 - 65535)	TCP	Von extern erreichbar (e eingehend)	OCPP Charge Point Service: Dieses Service steht in Verbindung mit dem OCPP-Backend. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Port kann frei gewählt werden, oder er wird vom OCPP-Backend vorgegeben. Der Port darf sich jedoch nur im Bereich von 1025 bis 65535 befinden.</li> <li>• Der gewählte Port muss auf KeContact P30 x-series konfiguriert werden.</li> </ul>
Custom	TCP	Zugriff auf extern (ausgehend)	Port unter dem das OCPP-Backend erreichbar ist.
123	UDP	Eingehend und ausgehend	Port für den Zeitserver von KeContact P30 x-series.

### Unterstützte Nachrichten

Nachricht	OCPP 1.6	OCPP 2.0.1
Authorize	x	x
BootNotification	x	x
ChangeAvailability	x	x
ChangeConfiguration	x	x
ClearCache	x	x
DataTransfer	x	x
GetConfiguration	x	x
Heartbeat	x	x
MeterValues	x	x
RemoteStartTransaction	x	x
RemoteStopTransaction	x	x
Reset	x	x
StartTransaction	x	x
StatusNotification	x	x
StopTransaction	x	x
UnlockConnector	x	x
GetDiagnostics	x	x
DiagnosticsStatusNotification	x	x
FirmwareStatusNotification	x	x
UpdateFirmware	x	x
GetLocalListVersion	x	x
SendLocalList	x	x
CancelReservation	x	x
ReserveNow	x	x
ClearChargingProfile	x	x
GetCompositeSchedule	x	x
SetChargingProfile	x	x
TriggerMessage	x	x

## 5.4 Smart Home Interface

Die Ladestation bietet die Möglichkeit, über das User Datagram Protocol (UDP) oder mittels Modbus TCP Informationen weiterzugeben und Befehle zu empfangen. Dies kann zum Beispiel für die Einbindung in ein Smart Home genutzt werden.

## 5.5 Einbindung externer Zähler

Die Ladestation kann die Messwerte von externen Zählern mittels Modbus-TCP auslesen. Damit wird eine intelligente Berechnung des Ladestroms, der dem Fahrzeug zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht und der Ladevorgang wird optimiert. Die ausgelesenen Messwerte werden in die Ladestromvorgabe miteinbezogen. Die folgende Abbildung zeigt einen schematischen Aufbau.

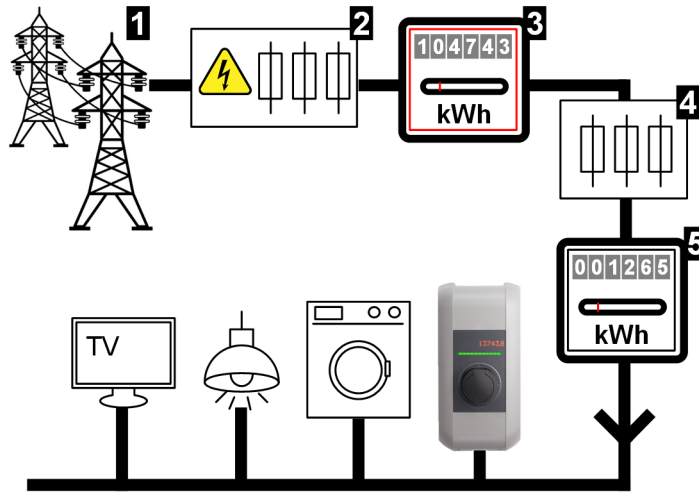


Abb. 5-7: Modbus-TCP Systemüberblick

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> ... Öffentliches Stromnetz                 | <b>2</b> ... Zählervorsicherung (Panzersicherung, Leitungsschutzschalter, ...) |
| <b>3</b> ... Stromzähler des Netzbetreibers         | <b>4</b> ... Nachzählersicherung   |
| <b>5</b> ... Externer Zähler (Hausanschluss-Zähler) |  |

### Information

Die Abbildung bietet einen beispielhaften Systemüberblick und enthält nicht alle erforderlichen Zusatzeinrichtungen, die für einen sicheren Betrieb der Anlage erforderlich sind (z.B. Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter ...).

### Dynamische Hausanschlussüberwachung (Domestic Connection TCP Monitoring)

Durch die Hausanschlussüberwachung kann dem ladenden Fahrzeug dynamisch der jeweils verfügbare Ladestrom zur Verfügung gestellt werden, abhängig von den restlichen Verbrauchern am Hausanschluss. So wird sichergestellt, dass die Hausanschlusssicherung nicht überlastet wird, und nicht grundsätzlich eine geringere Ladeleistung gewählt werden muss, als durch das Fahrzeug und die Installation möglich wäre.

Über den Zähler **5** kann die Ladestation den gesamten aktuellen Energiebezug aus dem Stromnetz auslesen.

Die Ladestation kann anhand dieser Information den maximalen Ladestrom für ein Ladenetzwerk so regeln, dass die im Webinterface definierte maximale Stromstärke und Leistung nicht überschritten wird (für Details siehe [5.5.3 Einstellungen](#)).

### 5.5.1 Unterstützte Zähler

Die folgenden Zähler können unter Zuhilfenahme eines **Janitza ProData 2 Datenlogger** von der Ladestation ausgelesen werden.

Hersteller	Modell
ABB	B23 312-100
B-control	EM300
Herholdt	ECSEM113
Janitza	B23 312-10J
Janitza	ECSEM114MID
Siemens	7KT1260

Die folgenden Zähler können direkt von der Ladestation mittels Modbus-TCP ausgelesen werden.

Hersteller	Modell	TCP-Port / Modbus-Adresse
KEBA	KeContact-E10	502 / 1
ABB	M2M	siehe Herstelleranleitung
ABB	M4M	siehe Herstelleranleitung
Carlo Gavazzi	EM 24	siehe Herstelleranleitung
Fronius	Smart Meter TS 65A via Symo GEN24	502 / 200
Fronius	DataManager	502 / 240
Gossen Metrawatt	EM228X	siehe Herstelleranleitung
Gossen Metrawatt	EM238X	siehe Herstelleranleitung
Janitza	UMG 801	siehe Herstelleranleitung
KOSTAL	Smart Energy Meter	siehe Herstelleranleitung
Novion	HAN/P1	502 / 1
Phoenix Contact	EEM-MA371	502 / 255
Siemens	7KM2200	siehe Herstelleranleitung
TQ Systems	EM420	siehe Herstelleranleitung
TQ Systems (B-control)	EM300 LR (EM420 compatible)	siehe Herstelleranleitung
TQ Systems (B-control)	EM300 LRW (EM420 compatible)	siehe Herstelleranleitung

#### Information

Detaillierte Informationen zur Zählerinstallation befinden sich in der Installationsanleitung des Zählerherstellers.

### 5.5.2 Anschluss

Beim Anschluss von externen Zählern ist Folgendes zu beachten:

- Die Anbindung erfolgt über den Ethernet1 Anschluss X4 (LSA+®). Hierfür muss sich der Zähler im gleichen Netzwerk wie die Ladestation befinden.
- Der Zähler muss mit der gleichen Phasenfolge wie die Ladestation angeschlossen werden, damit die Hauslastberechnung und die Ladeoptimierung richtig durchgeführt werden. Falls es zur besseren Aufteilung der Phasenbelastungen notwendig ist, die Ladestation beginnend mit Phase 2 anzuschließen, muss auch der Zähler beginnend mit Phase 2 angeschlossen werden.

### 5.5.3 Einstellungen

Die Modbus-TCP-Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Wurde in der Anlage ein externer Zähler mit einer Modbus-TCP-Netzwerkschnittstelle verbaut, muss dieser vorab im Webinterface konfiguriert werden.

Im Webinterface (unter Configuration > External TCP Meter) lässt sich der maximal erlaubte Ladestrom je Phase und die maximal erlaubte Ladeleistung für das gesamte Ladenetzwerk einstellen.

Falls die Verbindung zum externen Zähler abbricht, kann im Webinterface eingestellt werden, mit welcher Ladeleistung weitergeladen wird. Bei der Eingabe von "0" oder wenn das Feld leer bleibt, werden die Ladevorgänge im Fall eines Verbindungsabbruchs zum externen Zähler unterbrochen.

### 5.5.4 Fixe IP Adresse und Verbindungstest des Zählers

#### Fixe IP Adresse für TCP Zähler

Ist der DHCP Server von KeContact P30 x-series aktiviert, kann unter „Konfiguration→Externer TCP Zähler“ (Configuration→External TCP Meter) die MAC Adresse eines externen Zählers eingegeben werden. Anschließend wird dem externen Zähler automatisch eine fixe IP Adresse zugewiesen und angezeigt. Diese IP Adresse kann bei Bedarf nachträglich geändert werden.

#### Verbindungstest

Mit der Taste „Verbindung Testen“ (Test Connection) kann die konfigurierte Verbindung zum externen Zähler im Webinterface getestet werden. Die aktuellen Messwerte des Zählers werden bei funktionierender Verbindung angezeigt.

## 5.6 PV optimiertes Laden

KeContact P30 x-series ermöglicht die Nutzung von Solarstrom. Die Ladestation stellt dem Auto die überschüssige Leistung der Photovoltaik (PV) Anlage zur Verfügung. Um diese Funktion nutzen zu können, sind folgende Komponenten notwendig:

- Photovoltaik Anlage
- Kompatibler Energiezähler (siehe „5.5.1 Unterstützte Zähler“)
- Optionaler externer Phasenabschalter KeContact S10 (Es wird empfohlen, den Phasenabschalter zu verwenden, damit auch bei niedrigerem PV Überschuss das Fahrzeug häufiger geladen wird. Dies gelingt durch die niedrigere Mindestladeleistung im 1-phasigen Betrieb).

Ist an der Photovoltaik Anlage ein Fronius Wechselrichter mit einem Fronius Smart Meter installiert, ist für diese Funktion kein zusätzlicher Energiezähler erforderlich, da die Werte des bestehenden Energiezählers über den Wechselrichter ausgelesen werden können.

Die Konfigurationseinstellungen werden über das Webinterface (Menü "Externer TCP Zähler") oder in der KEBA eMobility App getätigt.

### Konfiguration Energiezähler / Fronius Wechselrichter

Parameter	Beschreibung
TCP Hausanschlussüberwachung:	Aktivieren der TCP Hausanschlussüberwachung um eine Verbindung zum externen Energiezähler herzustellen.
I max1 [A], I max2 [A], I max3 [A]:	Maximal verfügbarer Strom pro Phase am Hausanschluss.
P max [kW]:	Maximale Ladeleistung.
Kommunikation verloren [kW]:	Maximale Ladeleistung, sollte die Verbindung zum externen Zähler verloren gehen. Wird der Standardwert „0“ nicht verändert, kann bei einer Unterbrechung der Kommunikation mit dem externen Zähler nicht geladen werden.
Hersteller:	Hersteller des Zählers auswählen. Wird ein Fronius Wechselrichter verwendet, so muss im Webinterface des Wechselrichters die Option "Slave als Modbus TCP" aktiviert werden.
IP Adresse:	IP Adresse
TCP Port:	TCP Port
RS485 Modbus Adresse:	Modbus Adresse

Bei der Parametrierung der Werte, muss der Mindestladestrom von Elektrofahrzeugen berücksichtigt werden, diese benötigen in der Regel einen Mindestladestrom von 6 A pro Phase. Daraus ergeben sich folgende Mindestladeleistungen:

- 1-phasiger Anschluss = 1,38 kW
- 3-phasiger Anschluss = 4,14 kW

**Konfiguration "Intelligent PV Charging" (IPVC)**

Parameter	Beschreibung
Photovoltaik optimiertes Laden:	Aktivierung
Mindestanteil Photovoltaik Leistung [%]:	Mindestanteil der Photovoltaikleistung (%) an der Gesamtladeleistung, bei dem der Ladevorgang gestartet wird.  100% bedeutet, dass die Ladung erst beginnt, wenn der Mindestladestrom vollständig vom PV-Überschuss gedeckt werden kann. Hinweis: Auch bei 0% Photovoltaikleistung beginnt der Ladevorgang erst dann, wenn ein <b>messbarer PV-Überschuss verfügbar</b> ist und wird erhöht, wenn die Ladeleistung vollständig von der PV-Anlage bereitgestellt werden kann.
Dauer Ladeboost am Start [min]:	Dauer, für die ab Beginn des Ladevorgangs mit der maximal verfügbaren Leistung geladen wird.
Ignoriere PV mittels X1:	Wird diese Funktion aktiviert und ist ein Schalter mit dem X1 Eingang der Ladestation verbunden, kann durch Betätigen des Schalters zwischen PV optimiertem Laden und Laden mit voller Leistung umgeschaltet werden.
PV Regelintervall [sek]:	Standardwert des Regelintervalls
Regelschwelle - Import [W]:	Standardwert der Regelschwelle
Regelschwelle - Export [W]:	Standardwert

Nachstehende Einstellungen werden unter dem Punkt "Ladeverbund" getroffen.

**Konfiguration externer Phasenschalter KeContact S10**

Parameter	Beschreibung
Dynamische Umschaltung 1-phasiger/3-phasiger Ladebetrieb:	Ermöglicht ein Umschalten zwischen 1- und 3-phasigem Ladebetrieb.
Kommunikationskanal:	"CPM Profiles" auswählen.

Die DIP-Switches 1.2 (OFF) und 1.3 (ON) der Ladestation müssen korrekt gesetzt werden und die Änderung der Einstellung durch einen Neustart (Drücken des Service-Tasters) übernommen werden.

## 5.7 EMS Integration

KeContact P30 x-series kann in ein übergeordnetes Energie-Management-System (EMS) integriert werden. Das EMS kann dabei über Modbus TCP den am zentralen Anschlusspunkt zur Verfügung stehenden Stromwert an KeContact P30 x-series übermitteln. KeContact P30 x-series übernimmt diese Vorgabe und regelt entsprechend die angeschlossenen Client-Ladestationen.

### Voraussetzungen

- Die Software von KeContact P30 x-series muss R1.19.000 (oder höher) sein.
- KeContact P30 x-series muss sich im gleichen Netzwerk (LAN) wie das EMS befinden.

### Erforderliche Einstellungen

- 1) Im KeContact P30 x-series Webinterface den Menüpunkt „**Hauptmenü**→**System**“ aufrufen.
- 2) Zum Menüpunkt „**Modbus TCP Einstellungen (Modbus TCP Settings)**“ navigieren und die Funktion auf „**ON**“ stellen.
- 3) Den „**Modbus TCP Port**“ auf „**1502**“ (Standardeinstellung) setzen und die Einstellungen speichern.
- 4) Die entsprechende Programmierung auf dem EMS für die Modbus TCP Datenübertragung laut der jeweiligen Herstelleranleitung durchführen.

### Registerliste des Modbus TCP Servers

Index	Attr.	Typ	Beschreibung
0	ro	INT32	KeContact P30 x-series Seriennummer (8-stellig).
1100	ro	INT32	Maximal verfügbaren Strom lesen. Die Rückmeldung erfolgt in „mA“.
5004	wo	INT32	Maximal verfügbaren Strom in Ampere „A“ schreiben. Wertebereich: 0...6400


### Information

- Da der Schreibvorgang aus irgendeinem Grund (z.B. Validierung ) fehlschlagen kann, muss der Client den Erfolg des Schreibvorgangs durch Auslesen des jeweiligen Registers überprüfen.
- Bei der Verwendung der EMS Kommunikation über Port **1502** kann weiterhin die Standard Modbus TCP Kommunikation über Port **502** durchgeführt werden (siehe auch „P30 Modbus TCP Programmers Guide“).

## 6 Kurzbeschreibung der eMobility App

Die KEBA eMobility App ist eine erweiterte Bedienerchnittstelle zur Ladestation und steht für kompatible KeContact P30 x-series Gerätevarianten zur Verfügung (Details dazu siehe <http://www.keba.com/emobility-app>).



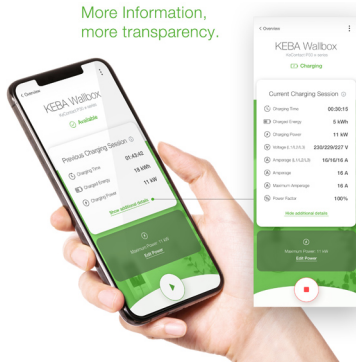



Die KEBA eMobility App kann für folgende Anwendungen genutzt werden:



- Den aktuellen Status einsehen.
- Ladevorgänge starten und stoppen.
- Informationen zur vergangenen Ladesitzungen einsehen.
- Die Ladeleistung einstellen.
- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten nutzen.
- RFID-Karten verwalten.
- Software-Update durchführen.

Verbindungsmöglichkeiten der KEBA eMobility App:


- Verbindung über LAN/WLAN im eigenen Netzwerk.
- Verbindung eines Smartphones weltweit über das Internet auf die Ladestation (Remote Zugriff). Die Ladestation muss dazu mit dem Internet verbunden sein.
- KEBA eMobility Portal

Download der App		
 Download-Seite des Herstellers	<a href="http://www.keba.com/emobility-app">http://www.keba.com/emobility-app</a>	
	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keba.emobility.app">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keba.emobility.app</a>	
	<a href="https://apps.apple.com/us/app/keba-emobility-app/id1614805616">https://apps.apple.com/us/app/keba-emobility-app/id1614805616</a>	
Google™, Google Play™ und ihre Logos sind Marken von Google Inc in den USA und anderen Ländern. Apple®, App Store® und ihre Logos sind eingetragene Marken von Apple Inc in den USA und anderen Ländern.		

## 7 Kurzbeschreibung des eMobility Portals

Das KEBA eMobility Portal (<https://emobility-portal.keba.com>) ist neben der KEBA eMobility App die digitale Schnittstelle zwischen Ihnen und Ihrer Ladestation oder ganzen Ladeverbänden.

Das Portal steht für kompatible KeContact P30 x-series Gerätevarianten zur Verfügung. Einmal angemeldet, können Sie auf PC oder Tablet eine Vielzahl an Funktionen nutzen:

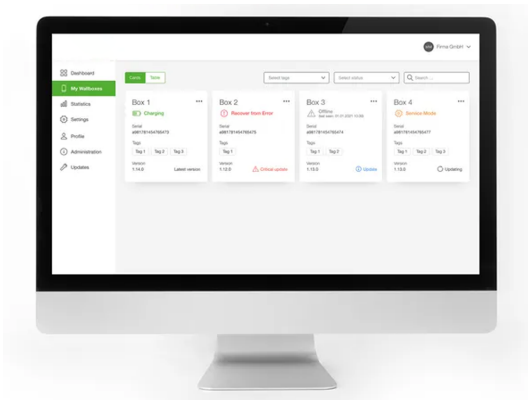

- Verwaltung von Ladestationen an verschiedenen Standorten
- Einsehen von Details zu verbundenen Ladestationen (Ladesitzungen)
- One-Click Software-Update
- Planen von Ladezeitfenstern mit definierter Maximalleistung (Ladeprofile)
- RFID-Kartenverwaltung
- Filtern von Ladesitzungen nach RFID-Karten, Ladestationen, etc.
- Erstellen von Reports und Statistiken
- Automatische Lade-Reports per E-Mail
- Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten
- Einladen von weiteren Benutzern mit unterschiedlichen Rollen und Rechten

### KEBA eMobility Portal erstmalig vorbereiten

- 1) Anlegen eines neuen Portal-Accounts im KEBA eMobility Portal unter: <https://emobility-portal.keba.com>  
Jene Person die den Portal-Account anlegt, erhält die Rolle „Eigentümer“ des Portal-Accounts.
- 2) Optional:  
Im erstellten Portal-Account können weitere Benutzer mit unterschiedlichen Rollen (Rechten) eingeladen werden. Diesen Benutzern können anschließend auch Ladestationen zugeordnet werden.

### Ladestation im KEBA eMobility Portal registrieren

Voraussetzungen:

- KeContact P30 x-series Gerätevariante muss mit dem KEBA eMobility Portal kompatibel sein.
- Die Ladestation muss betriebsbereit und mit dem Internet über LAN oder WLAN verbunden sein.
- Die Ladestation und das mobile Endgerät mit der installierten KEBA eMobility App müssen sich im gleichen Netzwerk befinden.
- Portal-Account und optionale Benutzer wurden im KEBA eMobility Portal angelegt.

Für die Registrierung der Ladestation im KEBA eMobility Portal gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Melden Sie sich mit der KEBA eMobility App über LAN oder WLAN an der Ladestation an.
- 2) Registrieren Sie die Ladestation mit Hilfe der App (Menüpunkt „Wallbox zum Konto hinzufügen“) im KEBA eMobility Portal. Folgen Sie dazu den Anweisungen am Bildschirm.

### Information

Das KEBA eMobility Portal und ein weiteres OCPP-Backend können nicht zeitgleich verwendet werden.

## 8 Instandhaltung

### 8.1 Diagnose und Fehlerbehebung

Die FAQ auf unserer Website unterstützen bei der Behebung möglicher auftretender Fehler:  
[www.keba.com/emobility-faqs](http://www.keba.com/emobility-faqs)

### 8.2 Software-Update

Die Software der Ladestation unterliegt der Aktualisierungspflicht gemäß der EU Richtlinie „Warenkauf 2019/771“ und „Digitale Inhalte 2019/770“ und deren nationalen Ausführungen.

Die Software der Ladestation ist daher immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, da dieser Sicherheitsaktualisierungen, Funktionserweiterungen und Fehlerbehebungen enthalten kann. Ein Software-Update ist auf unserer Website verfügbar:

[www.keba.com/emobility-downloads](http://www.keba.com/emobility-downloads)

Die Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Update aus den zugehörigen Release-Notes müssen zusätzlich beachtet werden.

Ein Software-Update darf nur durchgeführt werden, wenn kein Fahrzeug an der Ladestation angesteckt ist.

#### Information

Das Software-Update kann bis zu 30 Minuten dauern. Der Update-Vorgang wird durch langsames oranges Blinken des LED-Balkens angezeigt.

Nach dem Software-Update startet die Ladestation automatisch neu. Der LED-Balken blinkt blau oder grün, abhängig von der Autorisierungseinstellung.

#### Information

Während des Software-Updates darf die Stromversorgung keinesfalls unterbrochen werden. Andernfalls wird das Software-Update nicht korrekt beendet und ein weiterer normaler Betrieb der Ladestation ist nicht mehr gewährleistet.

#### Software-Update bei Ladenetzwerk

Ein Software-Update für ein Ladenetzwerk muss an der Master-Ladestation (P30 x-series) durchgeführt werden. Die Master-Ladestation gibt über das Software-Update die neue Firmware an die angeschlossenen Client-Ladestationen (c-series) weiter.

## 8.2.1 Software-Update über Webinterface

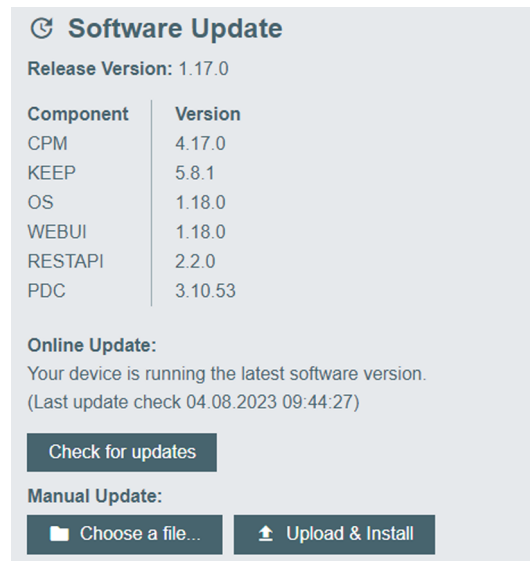


Abb. 8-8: Webinterface Software-Update

Um ein Software-Update über das Webinterface durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Die aktuelle Software für die Ladestation herunterladen (\* .keb-Datei).
- 2) Im Webinterface der Ladestation anmelden.
- 3) Im Hauptmenü unter "System" den Punkt "Software Update" auswählen.
- 4) Die aktuelle Software mit der Schaltfläche "Choose a file ..." hochladen.
- 5) Den Update-Vorgang starten mit der Schaltfläche "Upload & Install".

## 8.2.2 Software-Update über USB-Stick

Für ein Software-Update mittels USB-Stick muss diese Funktion in der Konfiguration (Webinterface) aktiviert sein.

Um ein Software-Update über einen USB-Stick durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Die aktuelle Software für die Ladestation herunterladen (\* .keb-Datei).
- 2) Den USB-Stick an einen PC anstecken.
- 3) Den USB-Stick mit FAT32 formatieren.
- 4) Am USB-Stick ein neues Verzeichnis erstellen mit dem Namen "UPD".
- 5) Die heruntergeladene \* .keb-Datei in das Verzeichnis "UPD" kopieren.
- 6) Den USB Stick an der USB-Schnittstelle der Ladestation anstecken. Das Update startet automatisch.

## Information

### Multi-Versionsupdate

In der Regel müssen alle Software-Updates ab der installierten Version nacheinander auf dem Gerät installiert werden. Laden Sie alle Software-Versionen ab jener Version herunter, die direkt nach der aktuell installierten Version liegen (z.B. bei installierter Version 1.15.1 → alle Versionen ab 1.16.1).

Kopieren Sie anschließend alle Software-Pakete in den „UPD“ Ordner des USB Sticks und folgen Sie der Anleitung wie zuvor beschrieben.

Details dazu siehe auch in der „Software Update Anleitung“ die dem jeweiligen Software-Paket beiliegt.

### 8.2.3 Software-Update über OCPP-Backend

Ein Software-Update für das gesamte Ladenetzwerk kann über das OCPP-Backend erfolgen.

Für das Software-Update ist ein FTP-Link erforderlich. Der FTP-Link befindet sich bei den Informationen, die gemeinsam mit dem Software-Update von unserer Website heruntergeladen werden.

Details zur Verwendung des FTP-Links befinden sich in der Anleitung des OCPP-Backend.

### 8.2.4 Software-Update über eMobility Portal

Ist eine kompatible Ladestation im KEBA eMobility Portal registriert und damit verbunden, kann ein Software-Update komfortabel über das Portal ausgelöst werden.

### 8.2.5 Software-Update über eMobility App

Die Software einer kompatiblen Ladestation (x-series Plattform) kann mit der KEBA eMobility App komfortabel aktualisiert werden.

## 9 Länderspezifische Besonderheiten

### 9.1 Länderspezifische Einstellungen für Österreich

#### TOR Konformität

Bei der Inbetriebnahme kann in der KeContact P30 x-series Software die Konformität mit den TOR Regularien aktiviert werden.

- Die Konformität bezieht sich auf folgendes Regelwerk:  
„*Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen | TOR Verteilernetzanschluss für die Niederspannung (Netzebenen 6 und 7)*“ in Version 1.2
- Die TOR Konformität bezieht sich auf ein gesamtes Ladenetzwerk bestehend aus kompatiblen Ladestationen:
  - P30 x-series mit einer Software-Version 1.19 oder höher
  - P30 c-series nur als Client in einem Ladenetzwerk
  - P30 Varianten mit MID-Zähler ab Produktionsdatum 06/25

#### Unterstützte Parameter und Standard-Einstellungen

Wartezeit (Waiting Time)	Wartezeit nach Stromabschaltung wegen Frequenz- oder Spannungsabweichung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Sekunden</li> </ul>
Unterspannungsauslöseslimit (Undervoltage Limit)	Die Unterspannungsauslösung erfolgt, wenn die netzseitige Unterschreitung des angegebenen Limits der Nennspannung (in Prozent) länger als der definierte Unterspannungsbeobachtungszeitraum andauert. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 %</li> </ul>
Unterspannungsbeobachtungszeitraum (Undervoltage observation period)	Intervall (in Sekunden), in denen die Spannung kurzzeitig unter das definierte Unterspannungsauslöseslimit fallen kann ohne die TOR Unterspannungsüberwachung auszulösen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Sekunden</li> </ul>

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn eine Unterspannung länger als die angegebene Beobachtungszeit auftritt. Der Ladevorgang beginnt nach einer „Zufälligen Verzögerung“ (Randomized Delay) mit 6 A Anfangsstrom und wird schrittweise auf den möglichen Maximalwert erhöht (Rampe).

#### TOR Konformität aktivieren

- 1) Im KeContact P30 x-series Webinterface den Menüpunkt „**Hauptmenü**→**Ladeverbund (Charging Network)**“ aufrufen.
- 2) Zum Menüpunkt „**TOR**“ navigieren und die Funktion auf „**ON**“ stellen.
- 3) Gegebenenfalls die TOR Parameter anpassen und abschließend die Änderungen übernehmen.
- 4) Die TOR Parameter werden auch auf vorhandene Client-Ladestationen eines Ladenetzwerks übertragen und aktiviert.

### Information

- Das Deaktivieren der TOR Konformität kann nur durch ein komplettes Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen erreicht werden.
- Mit der TOR Konformität werden zusätzlich folgende Parameter festgelegt:
  - „Zufällige Verzögerung“ (Randomized Delay) wird aktiviert.
  - „Vermeidung von asymmetrischer Belastung“ (Avoid Asymmetric Loads) wird aktiviert.
  - „Max. Strom für asymmetrische Lasten“ (Max. Current for Asymmetric Loads) wird auf 16 A gesetzt.

## Index

**B**

Bedienung mit der App ..... 50

**C**

Client-Ladestation ..... 14

**D**

DHCP-Server ..... 19

DIP-Switch ..... 18

Direct Payment Feature ..... 31

**E**

EMS Integration ..... 49

Externe Zähler ..... 44

    Anschluss ..... 46

    Einstellungen ..... 46

    Fixe IP Adresse ..... 46

    Hausanschlussüberwachung ..... 44

    Unterstützte Zähler ..... 45

    Verbindungstest ..... 46

**G**

Gleichverteilungsmodus ..... 36

**I**

IP Adressen im Netzwerk ..... 17

**K**

Konfiguration

    DHCP-Server ..... 19

    DIP-Switch ..... 18

    USB-Stick ..... 21

    Webinterface ..... 24

**L**

Ladenetzwerk ..... 14

    Direkte Verbindung ..... 14

    Lastmanagement ..... 36

    Ports für die Kommunikation ..... 16

    Router ..... 15

    Software-Update ..... 53

    Switch ..... 15

LAN ..... 10

Lastmanagement ..... 36

**M**

Master-Ladestation ..... 14

Mobilfunk ..... 12

Modbus TCP ..... 49

Modbus-TCP ..... 44

**N**

Netzwerkschnittstellen ..... 9

**O**

OCPP-Backend ..... 42

    Ports für die Kommunikation ..... 42

    Unterstützte Nachrichten ..... 43

**R**

RFID-Autorisierung ..... 38

    Akustische Signale ..... 39

    Autorisierungsmodi ..... 38

    Ladevorgang starten ..... 41

    LED-Balken ..... 39

    OCPP-Backend ..... 41

    RFID-Karte ..... 39

    Verbindungsausfall ..... 38

Router ..... 15

**S**

Serienkonfiguration .....	21
Smart Home Interface .....	43
Software-Update .....	53
Strombegrenzung .....	36
Switch .....	15

**T**

TOR Konformität .....	56
-----------------------	----

**U**

USB-Stick.....	21
----------------	----

**W**

Webinterface.....	24
WLAN.....	11
WLAN Access Point (Hotspot).....	12





**KEBA Energy Automation GmbH**  
Reindlstraße 51  
4040 Linz / Austria  
[www.keba.com](http://www.keba.com)

**KEBA<sup>®</sup>**  
Automation by innovation.